

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

Casablanca FOLLOX 3S Hochvolt-LED

durch

Casablanca Leuchten GmbH



# Casablanca

WWW.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Übersicht Messwerte

Parameter	Messwert	Erklärung
Farbtemperatur	2792 K	warmweisses
Lichtstärke I <sub>v</sub>	220.1 Cd	Gemessen direkt unter der Lampe.
Schankung Lichtstärke	100 %	Gibt die Stärke des Flackern an (kein spezifischer Blickwinkel).
Strahlungs winkel	154 deg	154 Grad quer sur Achse der Lampe (C0-C180 Fläche), und 103 Grad entlang der Achse der Lampe (C90-C270 Fläche).
Leistung P	13.8 W	Messung der Nutzleistung.
Power Factor	0.97	Bei diesem Power Faktor wird für jede Kilowattstunde an Nettoleistung eine Blindleistung von 0.23 kVAhr bewegt.
THD	23 %	Total Harmonic Distortion.
Maximaler Einschaltstrom	0.085 A	Dieser Strom ist gemessen mit einer Startphasenwinkel der Spannung von 70 Grad.
Lichtstrom	988 lm	Mit fotogoniometer gemessen und berechnet als in LM79-08 angegeben.
Wirkungsgrad	71 lm/W	
EU2013-Energielabel Klasse	A	Von A++ (meist sparsam) zu E (lampen mit der geringsten Energieeffizienz). Dieses Etikett ist eine Aktualisierung von der alten Version, und verpflichtend ab September 2013.
CRI_Ra	94	Color Rendering Index = Farbwiedergabe Index.
Farbqualitätsskala	91.3	Die Farbqualitätsskala (englisch Color quality scale, CQS, besser als die CRI_Ra) bezeichnet ein quantitatives Verfahren zur Bestimmung der Farbwiedergabe einer Lichtquelle.
Farbkoordinaten der CIE-Normfarbtafel	x=0.4016 und y=0.4487	
Fassung	230V	Lampe ist für 230 Volt Wechselstrom.
PAR-Wert	2.5 uMol/s/m <sup>2</sup>	Anzahl Photonen die 1 m <sup>2</sup> von durchschnittlichen Pflanzenblättern in 1 Meter Abstand von dieser Lampe auffangen würden.

# Casablanca

WWW.ideen-fuer-licht.de

## Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

Parameter	Messwert	Erklärung
PAR-Photonenwirkungsgrad	0.8 uMol/s/W_e	Anteil der Photonen die eine durchschnittliche Pflanze vom Licht dieser Lampe verwerten kann.
Photonenstrom	19.4 uMol/s	Totalanzahl der Photonen vom Licht dieser Lampe.
S/P Quotient	1.3	Faktor zwischen der sichtbaren Helligkeit dieser Lampe in Nacht- und Tag-Sicht bei Menschen
L x B x H Abmessungen	450 mm x 30 mm x 44 mm	Länge, Breite und Höhe der Lampe (ggf. Breite = Höhe = Durchmesser).
L x B x H Leuchtkörper	444 mm x 30 mm x 22 mm	Abmessungen des Teils der Lampe, wo Licht austritt (z.B. Glaskörper, Röhre, Reflektor). Es ist die weiße Oberfläche. Wird auch in der Eulumdat Datei angegeben.
Allgemeine Bemerkungen		<p>Die Umgebungstemperatur während der Messungen war 24.0 - 25.8 °C. Die Lampe wird maximal etwa 22.5 Grad wärmer als die Umgebung.</p> <p>Aufwärmeeffekt: Während des Aufwärmens ändert sich die Beleuchtungsstärke nicht signifikant (weniger als 5 %).</p> <p>Während des Aufwärmens ändert sich die Leistungsaufnahme nicht signifikant (weniger als 5 %).</p> <p>Die Veränderung in der Wirksamkeit (hier nur eine Indikation weil sie berechnet ist durch eine Teilung zwischen Beleuchtungsstärke und Leistung) während der Aufwärmphase ist -3 %. Ein sehr hoher negativer Wert zeigt eine signifikante Abnahme zum Beispiel aufgrund von Aufheizen der Lampe (Abnahme der Lebensdauer).</p> <p>Abhängigkeit der Spannung: Es gibt eine konstante Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke wenn die Versorgungsspannung variiert zwischen 200 - 250 V AC.</p> <p>Es gibt eine konstante Abhängigkeit von der Leistung wenn die Versorgungsspannung variiert zwischen 200 - 250 V AC.</p> <p>Für diese Lampe wurde auch untersucht, wie gut sie sich dimmen lässt, siehe den entsprechenden Abschnitt unten. Diese lamp is dimmbar.</p> <p>Am Ende dieses Artikels steht noch ein extra Detailfoto.</p>

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

## Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

Parameter	Messwert	Erklärung
Wirksamk-Veränderung	-3 %	Das ist die Veränderung in der Wirksamkeit (hier nur eine Indikation weil sie berechnet ist durch eine Teilung zwischen Beleuchtungsstärke und Leistung) während der Aufwärmphase. Ein sehr hoher negativer Wert zeigt eine signifikante Abnahme zum Beispiel aufgrund von Aufheizen der Lampe (Abnahme der Lebensdauer).
Dimmbar?	ja	Laut Angaben des Herstellers.
Biologische Wirkungsfaktor	0.351	Laut DIN V 5031-100:2009-06.
Blaues Licht Gefahr Gruppe	0	0=freigestellt, 1=niedrig, 2 = mäßig, 3=hohes Risiko.
Formfaktor	Leiste	
Artikelnummer	FO31-LD31A	

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Übersichtstabelle

m.	Ø 50%		C0-180: 154° C90-270: 103°	E (lux)	Luminaire Efficacy	
	C0-180	C90-270			71 (lumen per Watt)	
1	8.55	2.52		220	Half-peak diam C0-180	
1.5	12.82	3.78		98	8.55	x diameter(m)
2	17.1	5.04		55	Half-peak diam C90-270	
3	25.65	7.55		24	2.52	x diameter(m)
4	34.19	10.07		14	Illuminance	
6	51.29	15.11		6	220	/ distance <sup>2</sup> (lux)
8	68.39	20.14		3	Total Output	
					988	(lumen)

Vorsicht: Diese Werte sind teilweise berechnet.

Hinweis: Der minimale Abstand für den die berechneten Werte in E (lux) gelten, ist 5 x 445 mm = 2225 mm (5 x maximale diagonale Grösse des Leuchtkörpers). Die berechneten E (lux) Werte sind für kürzere Abstände zu hoch (Ergebnisse in rot), tatsächlich gemessene Werte im Nahfeld wären kleiner.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## EU 2013 Energielabel Klassifikation


Seit September 2013 sind diese Etiketten notwendig.

Wichtig für die Energie-Klassifizierung sind die korrigierten Nennleistung und der Nutzlichtstrom.

Die gemessene Leistung ist 13.8 W und müsste eventuell korrigiert werden. Die Korrektur ist abhängig vom Lampentyp und ob das Vorschaltgerät enthalten ist oder nicht. Die Wahl für diese Lampe ist die folgende Einteilung: **Lampen mit eigenem Betriebsgerät (extern oder intern)**. Als Ergebnis wird die korrigierte Nennleistung: 13.8 W.

Der gemessene Lichtstrom ist 988 lm. Die Klassifizierung dieser Lampe die benötigt ist um die Nutzlichtstrom zu bestimmen ist: **Lampen mit ungebündeltem Licht**. Denn der Nutzlichtstrom wird 988 lm. Nun kann ein Bezugsleistung berechnet werden.

The energy efficiency coefficient is  $P_{corr} / P_{ref} = 0.18$ .

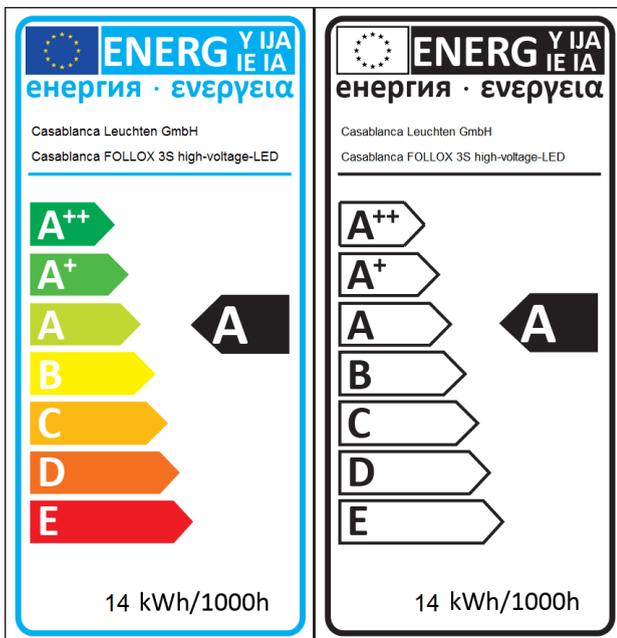


EU-Energie-Etikett für diese Lampe

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

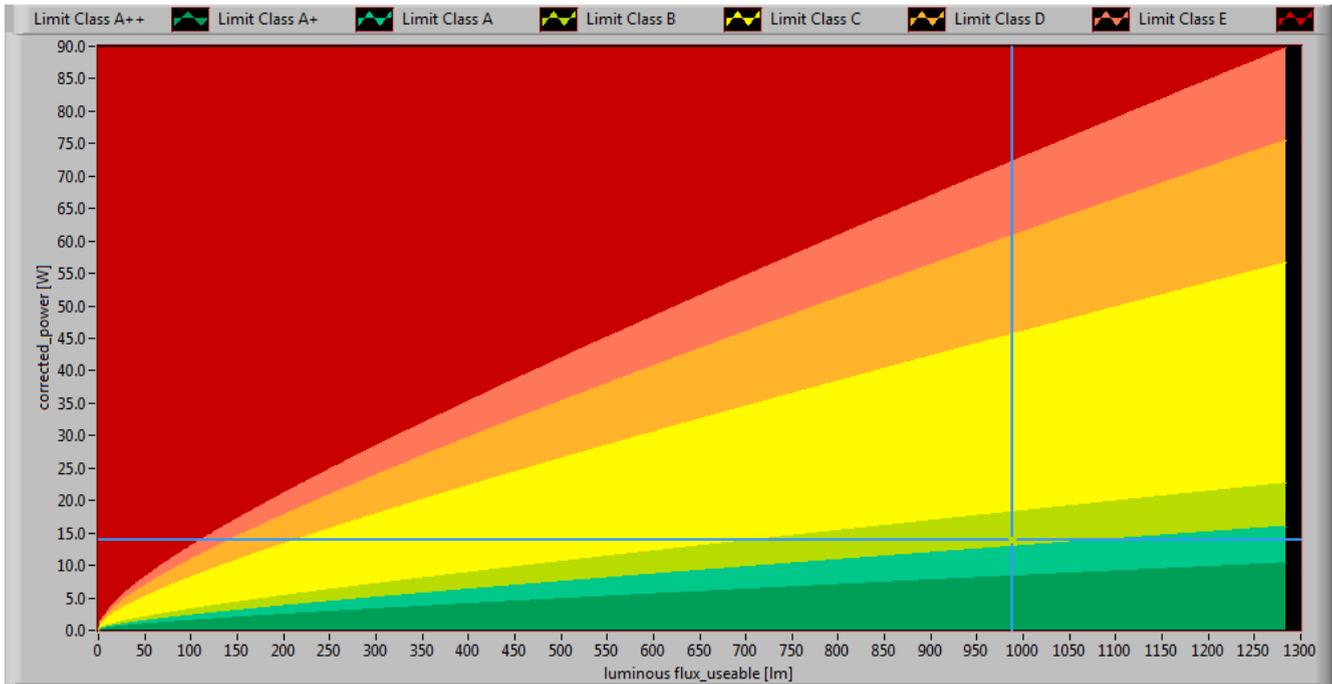

Die Leistung der Lampe in der Lumen-Watt Bereich, mit der Energie-Effizienz gekennzeichneten Felder.


# Casablanca

WWW.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Eulumdat Lichtdiagramm

Das Lichtdiagramm gibt die Helligkeit im C0-C180 und C90-C270 Schnitt an.

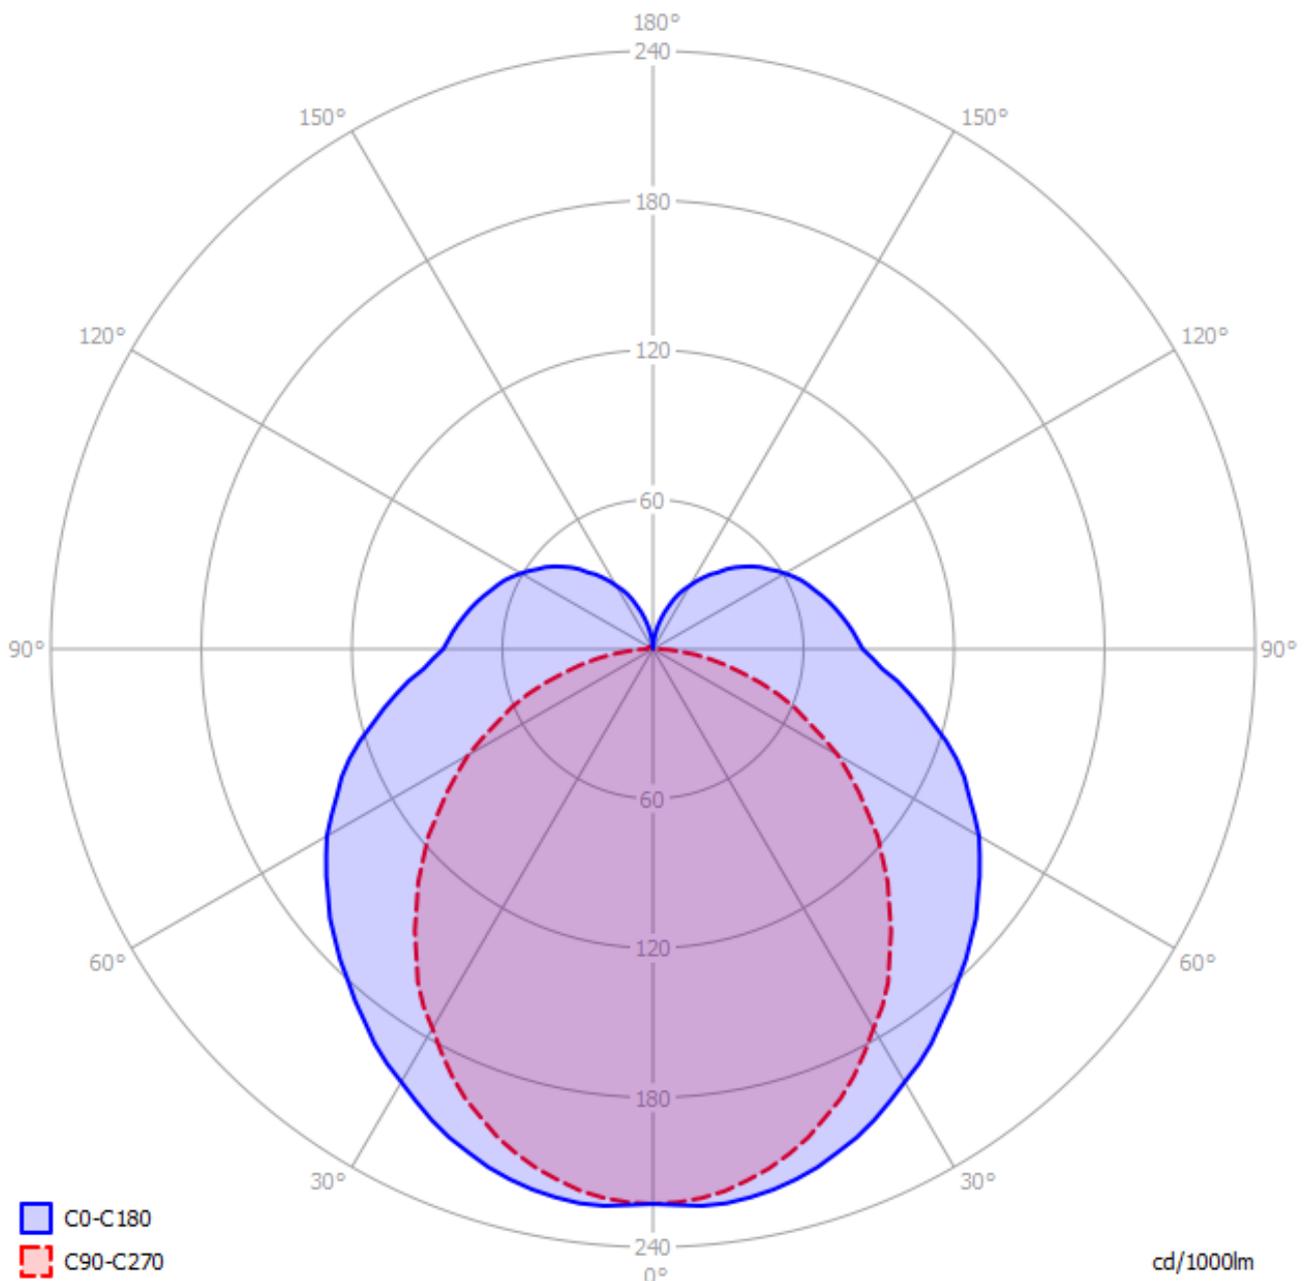

Das Lichtdiagramm für die beiden C Flächen.

Das Lichtdiagramm zeigt die Lichtverteilung auf der C0-C180 Fläche (senkrecht zur Längsrichtung der Lampe) und auf der C90-C270 Fläche (entlang der Längsrichtung des Leuchtkörpers der Lampe) an.


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Beleuchtungsstärke $E_v$ auf 1 Meter Abstand oder Lichtintensität $I_v$

Hier der Plot der *gemittelten* Lichtstärke  $I_v$  abhängig vom Winkel der Messung gegenüber der Lampe: Alle Lichtstärkemessungen für 1 Kippwinkel für alle möglichen Drehwinkel ergeben den Mittelwert für diesen Kippwinkel. Aus dieser Grafik kann die Helligkeit in Candela (Cd) direkt abgelesen werden.

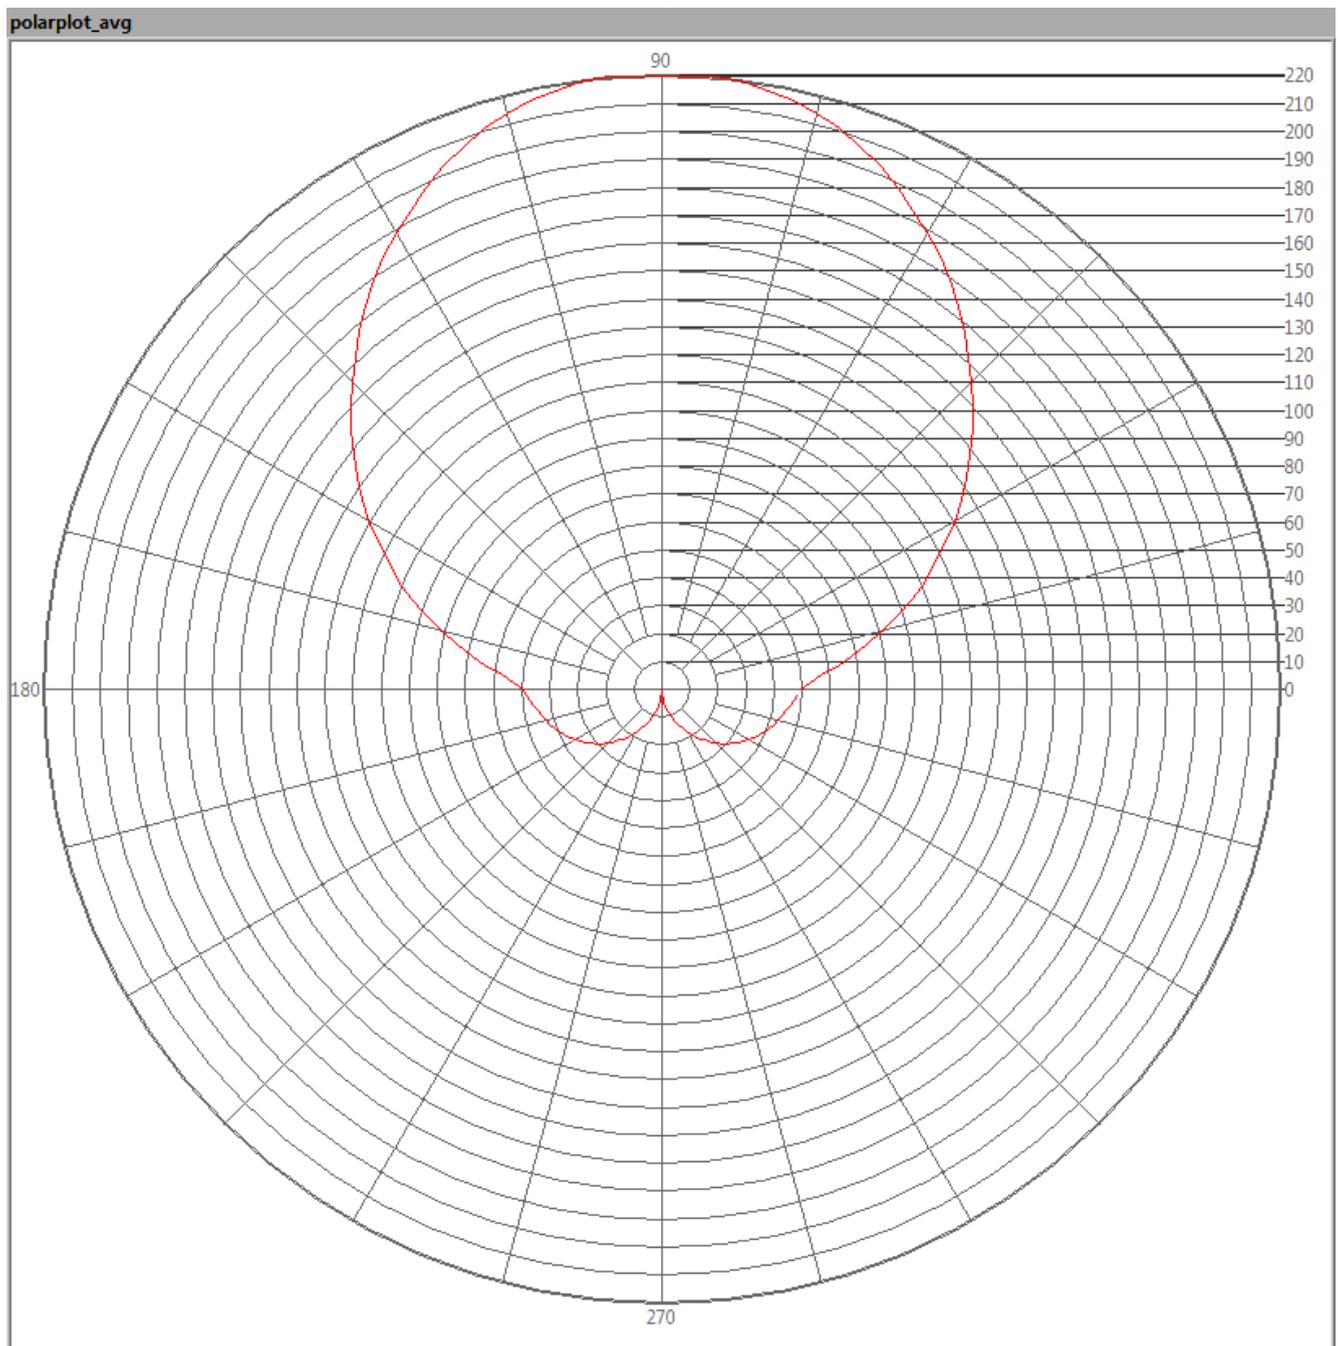


Das Strahlungsdiagramm der Lampe.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

## Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

Dieser Plot mit diesen Mittelwerten wird verwendet, um den gesamten Lichtertrag der Lampe zu berechnen.

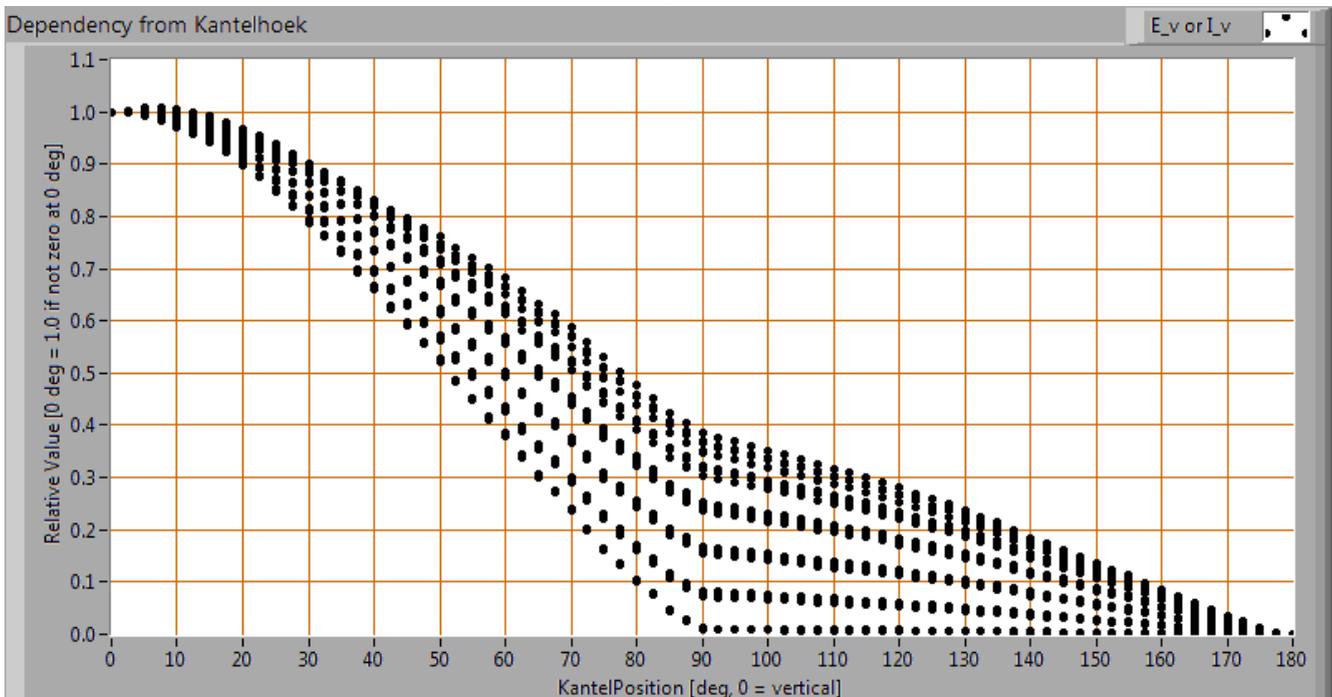

*Der Verlauf der Lichtstärke abhängig vom Winkel zur Lampe.*

Dieser Plot zeigt grafisch, welche verschiedenen Messwerte für jeden Kippwinkel gemessen wurden. Für jeden Kippwinkel wurde von mehreren verschiedenen Drehwinkeln um die Lampe gemessen. Es ist normal, Unterschiede in der Beleuchtungsstärken für verschiedene Kippwinkel zu haben. Doch für weitere Berechnungen werde der gemittelten Werte verwendet.

Aus den mittleren Lichtstärkewerten pro Winkel lässt sich grafisch der Strahlungswinkel der Lampe feststellen: Bei dieser Lampe 154 Grad im C0-C180 Schnitt und 103 Grad im C90-C270 Schnitt.

### Lichtstrom

Mit den Messwerten in Lux auf 1 Meter Abstand aus dem Strahlungsdiagramm der mittleren Lichtstärken lässt sich der Lichtstrom berechnen. Das sind für diese Lampe 988 Lumen.

### Wirkungsgrad

Ein Lichtstrom von 988 lm bei einem Verbrauch von 13.8 Watt bedeutet einen Wirkungsgrad von 71 lm/Watt.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de


Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Elektrische Eigenschaften

Der Power Factor ist 0.97. Bei diesem Power Faktor wird für jede Kilowattstunde an Nettoleistung eine Blindleistung von 0.23 kVAhr bewegt.

Versorgungsspannung	230.13 V
Versorgungsstrom	0.062 A
Leistung P	13.8 W
Scheinleistung S	14.2 VA
Power factor	0.97

Von dieser Lampe sind auch die Spannungs- und Stromformen gemessen.

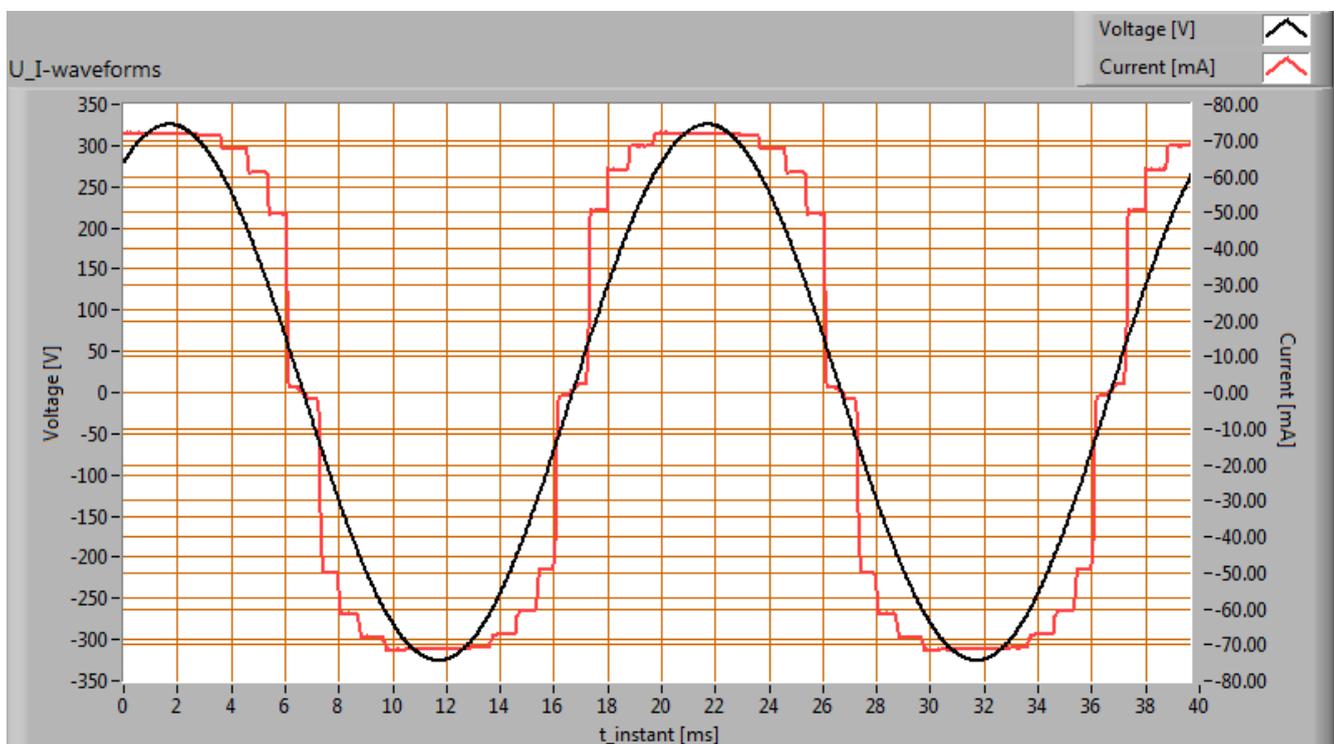


Spannungsverlauf an der Lampe und Stromverlauf durch die Lampe

Dieser Strom wurde verglichen mit den Anforderungen der EU Norm IEC 61000-3-2:2006 mit Anhang 2:2009 für Beleuchtungen mit bis zu bzw. über 25 Watt verglichen.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

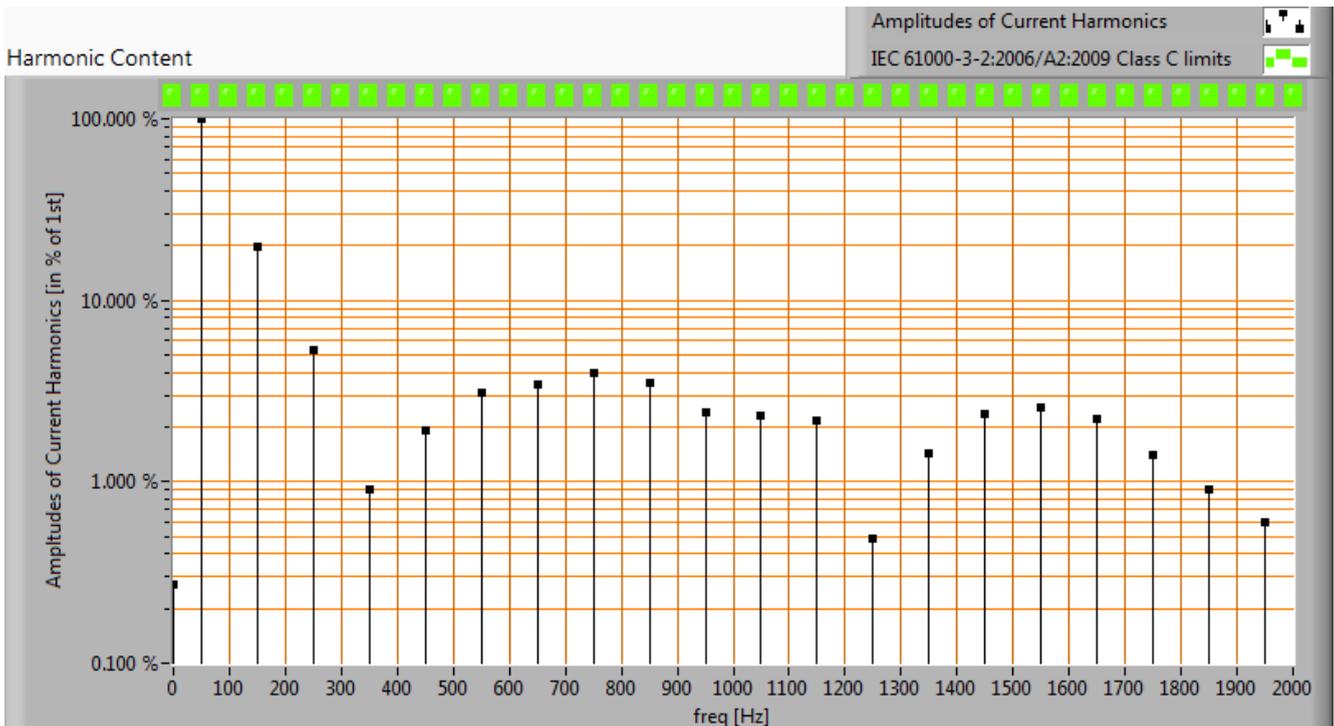

Die Harmonischen des Stroms im Vergleich zu den Anforderungen der EU Norm IEC 61000-3-2:2006 A2:2009.

Für Leistungen unter oder gleich 25 Watt gelten keine Beschränkungen für die Harmonischen.

Die Total Harmonic Distortion des Stroms beträgt 23 %. Dieser Wert ist mit einem Klirrfaktor vergleichbar und beschreibt die Harmonischen / Oberschwingungen / Störungen des Stromverlaufes.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de


Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Einhaltstrom

Der Einhaltstrom war gemessen worden mit Startphasenwinkel der Spannung variierend von 0 - 170 Grad (mit Steppen von 10 Grad). Die Strom- und Spannungswerte werden gemessen mit einer Erfassungsrates von 39.9 k Erfassungen pro Sekunde. Danach werde diesen Dateien durch ein 2 kHz Tiefpassfilter zweiter Ordnung Butterworth-Typ. Damit werden die Stromspitzen die nichts relevantes representieren weggefiltert.

Die Lampe war zwei Minuten ohne (Netz)Spannung wenn jede Messung des Einhaltstroms anfang.

Probespannung	230.0 V	
Frequenz der Spannung	50.0 Hz	
Maximaler Einhaltstrom	0.085 A	Dieser Strom war gemessen worden mit einem Startphasenwinkel der Spannung von 70 Grad.
Pulsbreite des maximalen Einhaltstroms	5.6E-3 s	Dies ist die Zeit, die der Impuls über 10 % des maximalen Anlaufstroms ist.
Minimaler Einhaltstrom	0.076 A	Dieser Strom war gemessen worden mit einem Startphasenwinkel der Spannung von 140 Grad.
$I^2 \times t$ nach 10 ms mit 0 Grad Startphasenwinkel der Spannung	3.800E-5 A	Stromversorgung fangt an nach dem Nulldurchgang der Spannung. Es gibt elektronische Geräte die den Nulldurchgang finden können.

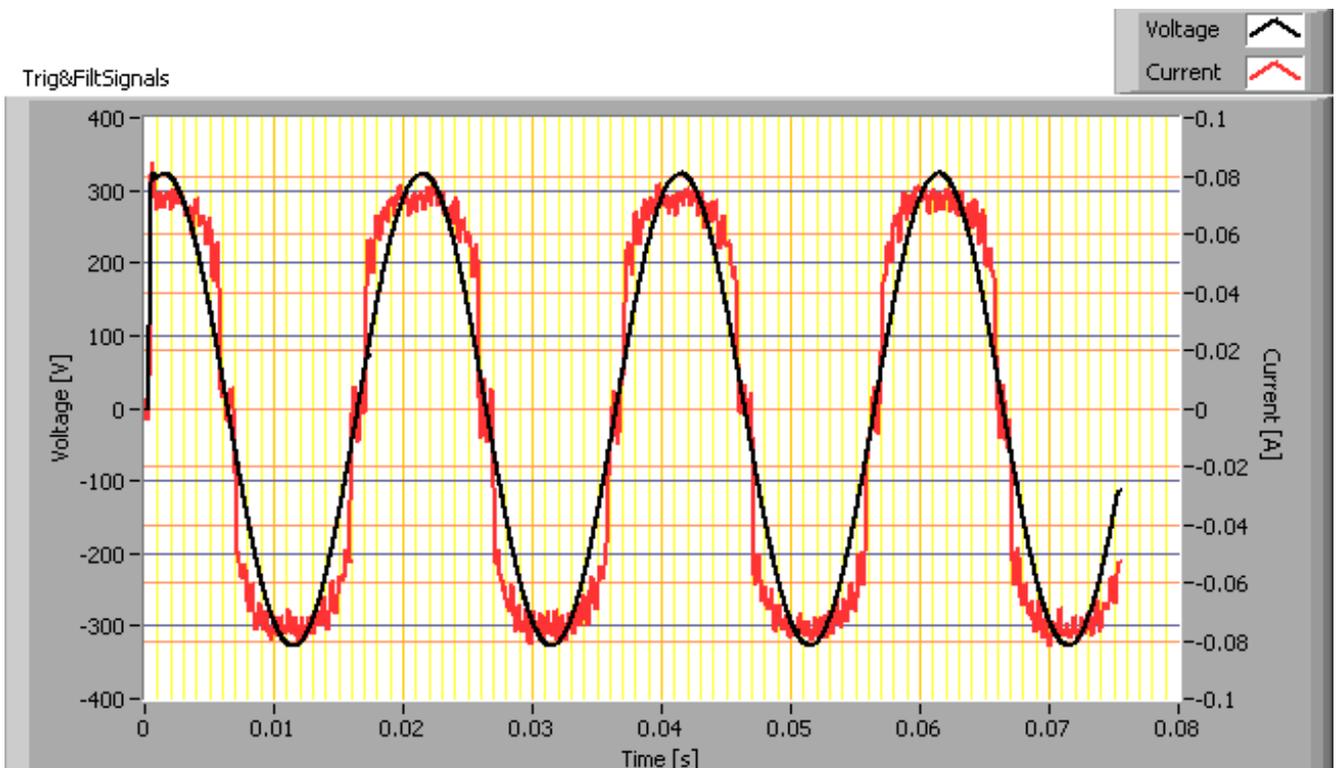


Maximaler Einhaltstrom gemessen mit schlimmsten Startphasenwinkel der Spannung


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

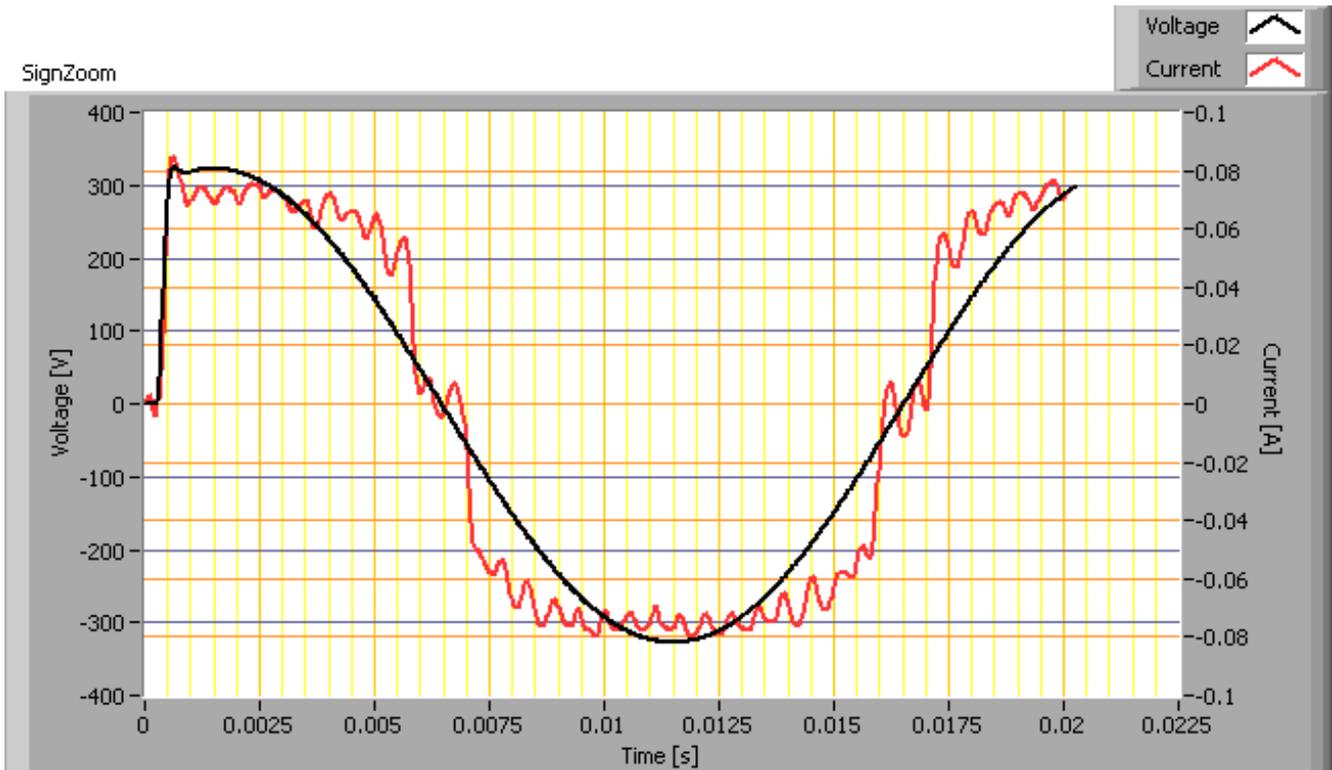

Erster Zyklus des maximalen Einschaltstroms

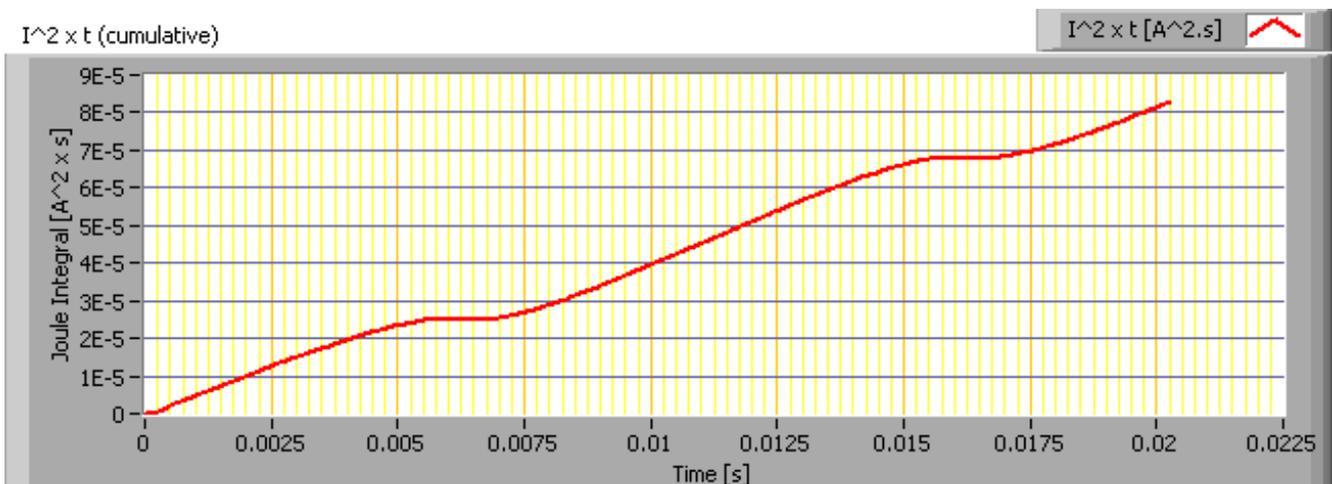


Die Energie  $I^2t$  während den ersten 10 Millisekunden des ersten Zyklus

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015


## Temperaturmessungen Lampe

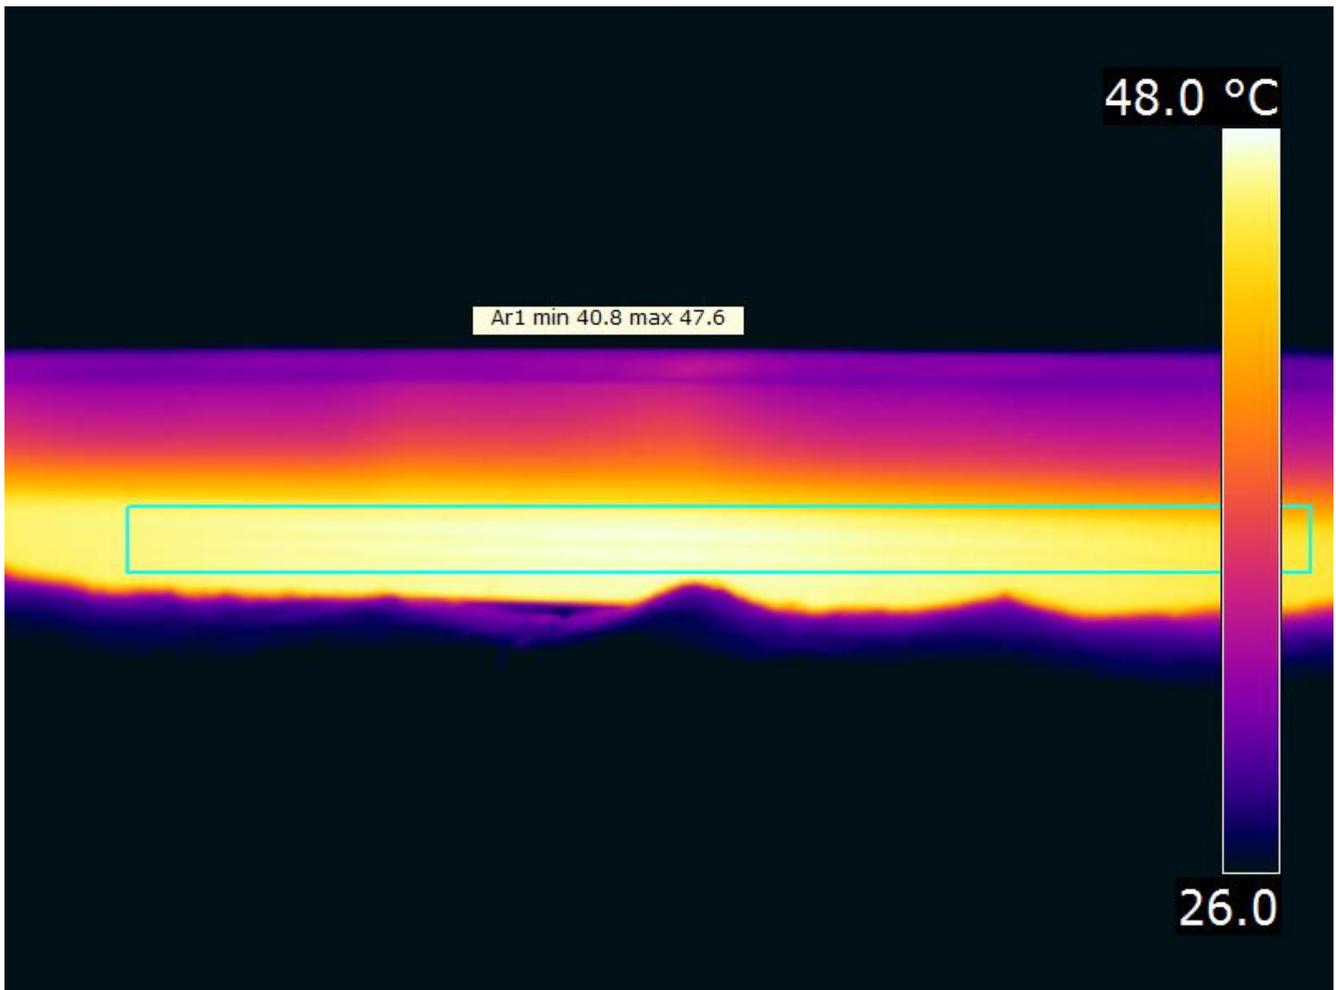

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

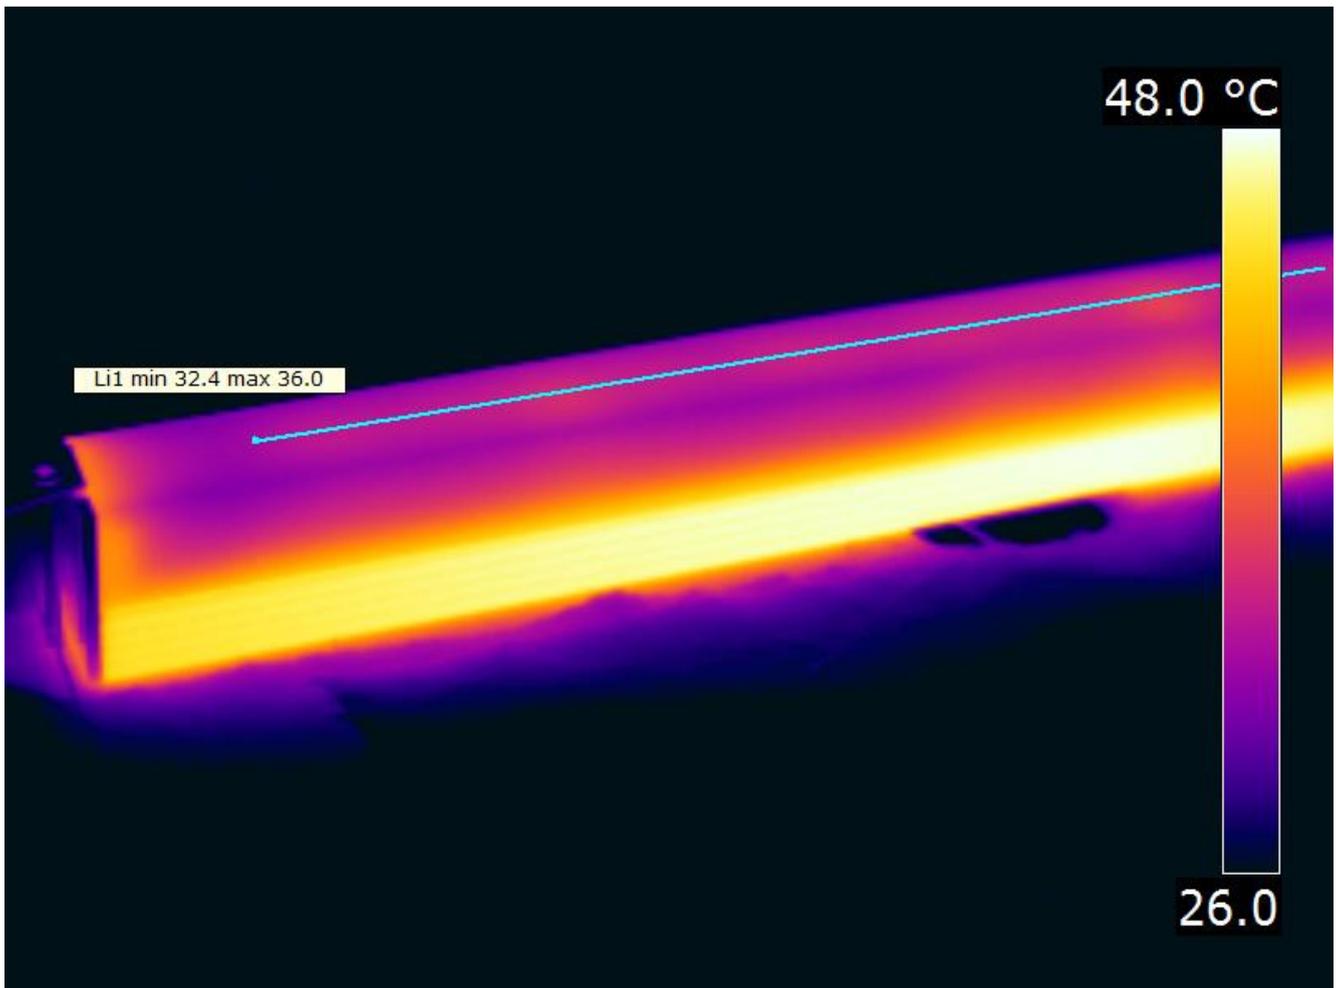

Temperaturbild(er).


Status Lampe	Mindestens 2 Stunden angeschaltet
Umgebungstemperatur	25.3 °C
Reflektierte scheinbare Temperatur	25.3 °C
Kamera	Flir T335
Emissivität	0.95
Messabstand	1 m
IFOV_geometrisch	0.136 mm pro 0.1 m Abstand
NETD (thermische Messempfindlichkeit)	50 mK

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Farbtemperatur und Licht- und Leistungsspektrum

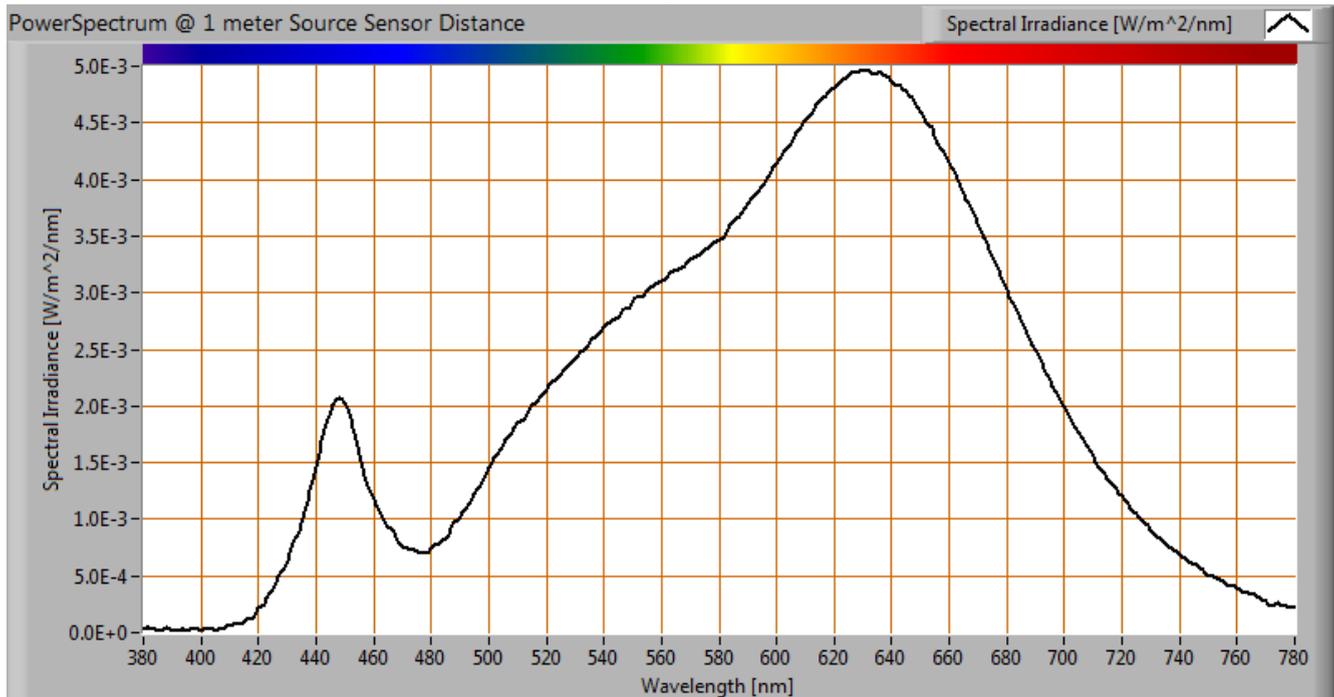

Das Farbspektrum des Lichtes dieser Lampe. Energieniveaus bei 1 Meter Abstand.


Die gemessene Farbtemperatur ist 2792 K, also warmweisses.

Diese Messung erfolgte direkt unter der Lampe. Die Farbtemperatur kann auch aus anderen Kippwinkeln gemessen werden.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

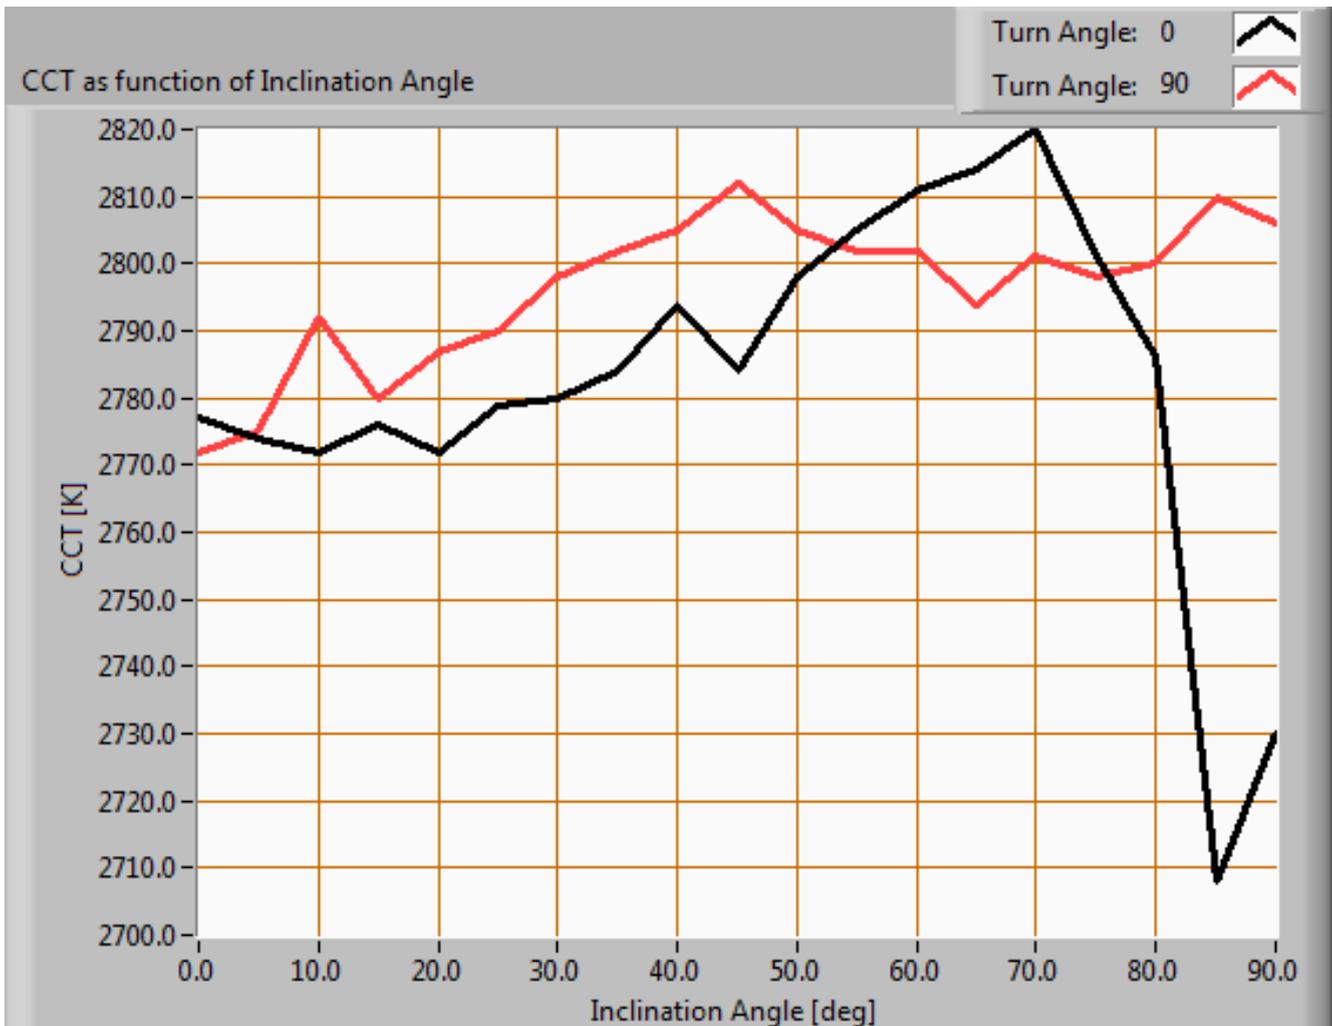

*Die Farbtemperatur der Lampe abhängig vom Kippwinkel.*

Die Farbtemperatur wird für verschiedene Kippwinkel bis 90 Grad gemessen. Ausserhalb is nicht mehr gemessen.

Im C0-C180 Schnitt wird das meiste Licht in einem Strahlungswinkel von 154 Grad abgegeben, also bis zu einem Kippwinkel von 76.8 Grad. Die Farbtemperatur schwankt in der erste 90 Grad von diesem Bereich des Kippwinkels etwa 1 %.

Im C90-C270 Schnitt wird das meiste Licht in einem Strahlungswinkel von 103 Grad abgegeben, also bis zu einem Kippwinkel von 51.5 Grad. Die Farbtemperatur schwankt in der erste 90 Grad von diesem Bereich des Kippwinkels etwa 1 %.


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## PAR Wert und PAR Spektrum

Die photosynthetisch aktive Strahlung (engl.: Photosynthetically Active Radiation, kurz PAR oder PhAR) ist der Bereich im Spektrum der Sonnenstrahlung, der von photosynthetisch aktiven Lebewesen genutzt werden kann. Die PAR wird meist von 400-700 nm in  $W/m^2$  angegeben.

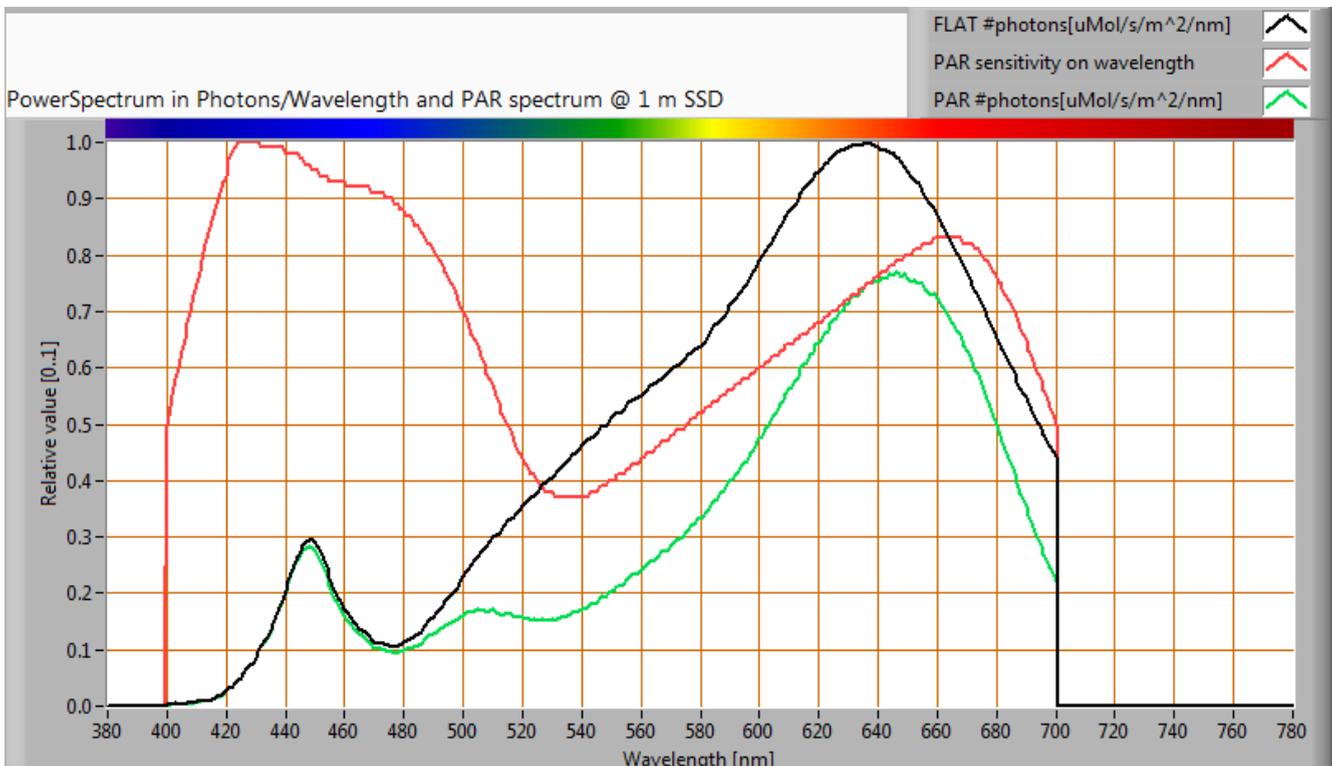

Das Photonenspektrum, die Empfindlichkeitskurve und das aus beiden Kurven resultierende PAR Spektrum

Parameter	Wert	Einheit
PAR Zahl	2.5	$uMol/s/m^2$
PAR Photonenstrom	11.3	$uMol/s$
PAR Photonen wirkungsgrad	0.8	$uMol/s/W$


Innerhalb des Spektrums des Lichtes dieser Lampe welches sich für Photosynthese eignet, ist der Wirkungsgrad 66 % (bezogen auf Wellenlängen zwischen 400 und 700 nm). Dieser ist der Maximalwert wenn die Photosynthese bei seiner höchster Empfindlichkeit auch 100 % der Photone aufnehmen würde.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## S/P Quotient

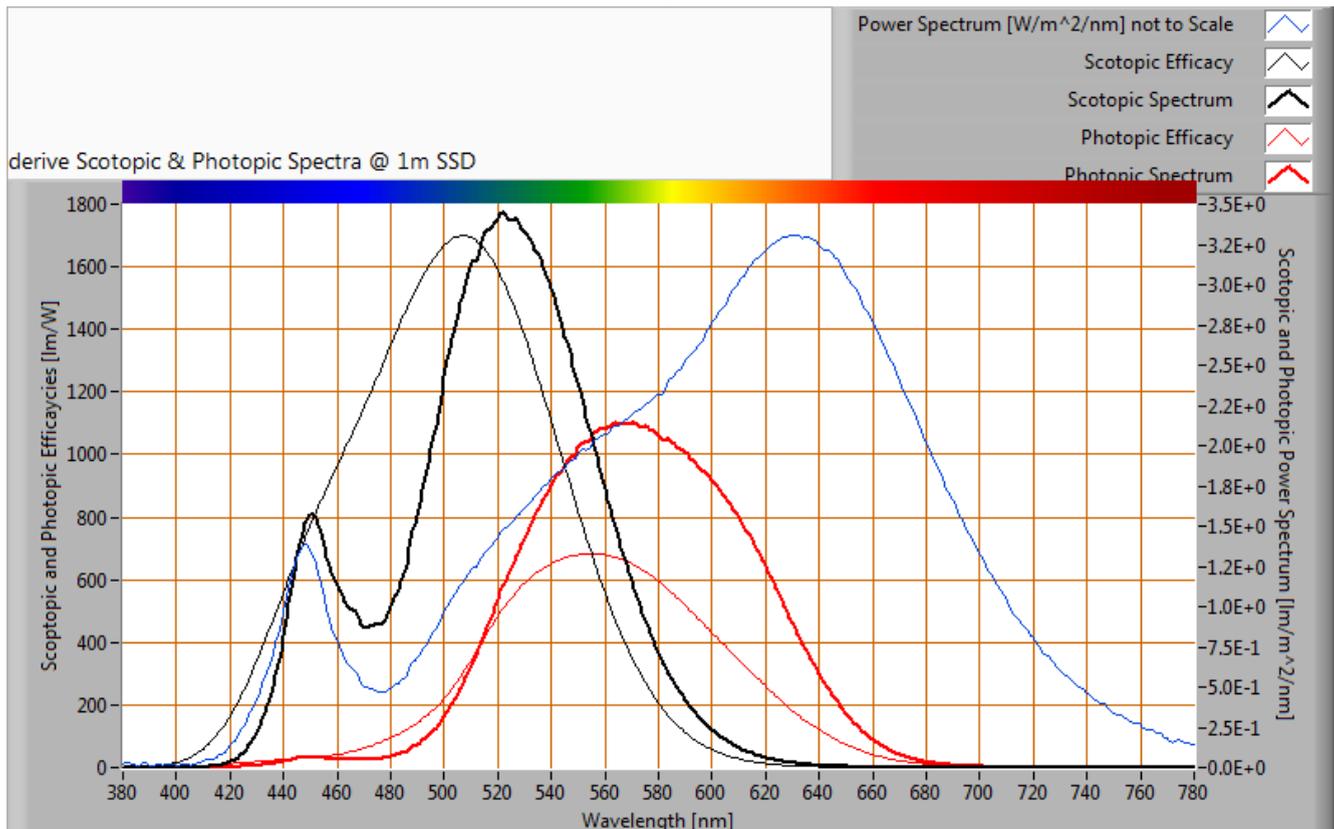

Das Leistungsspektrum, die Empfindlichkeitskurven und die daraus resultierenden Tag- und Nachtsichtspektra auf 1 Meter Abstand.


Der S/P Quotient dieser Lampe ist 1.3.

# Casablanca

WWW.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Farbdiagramm

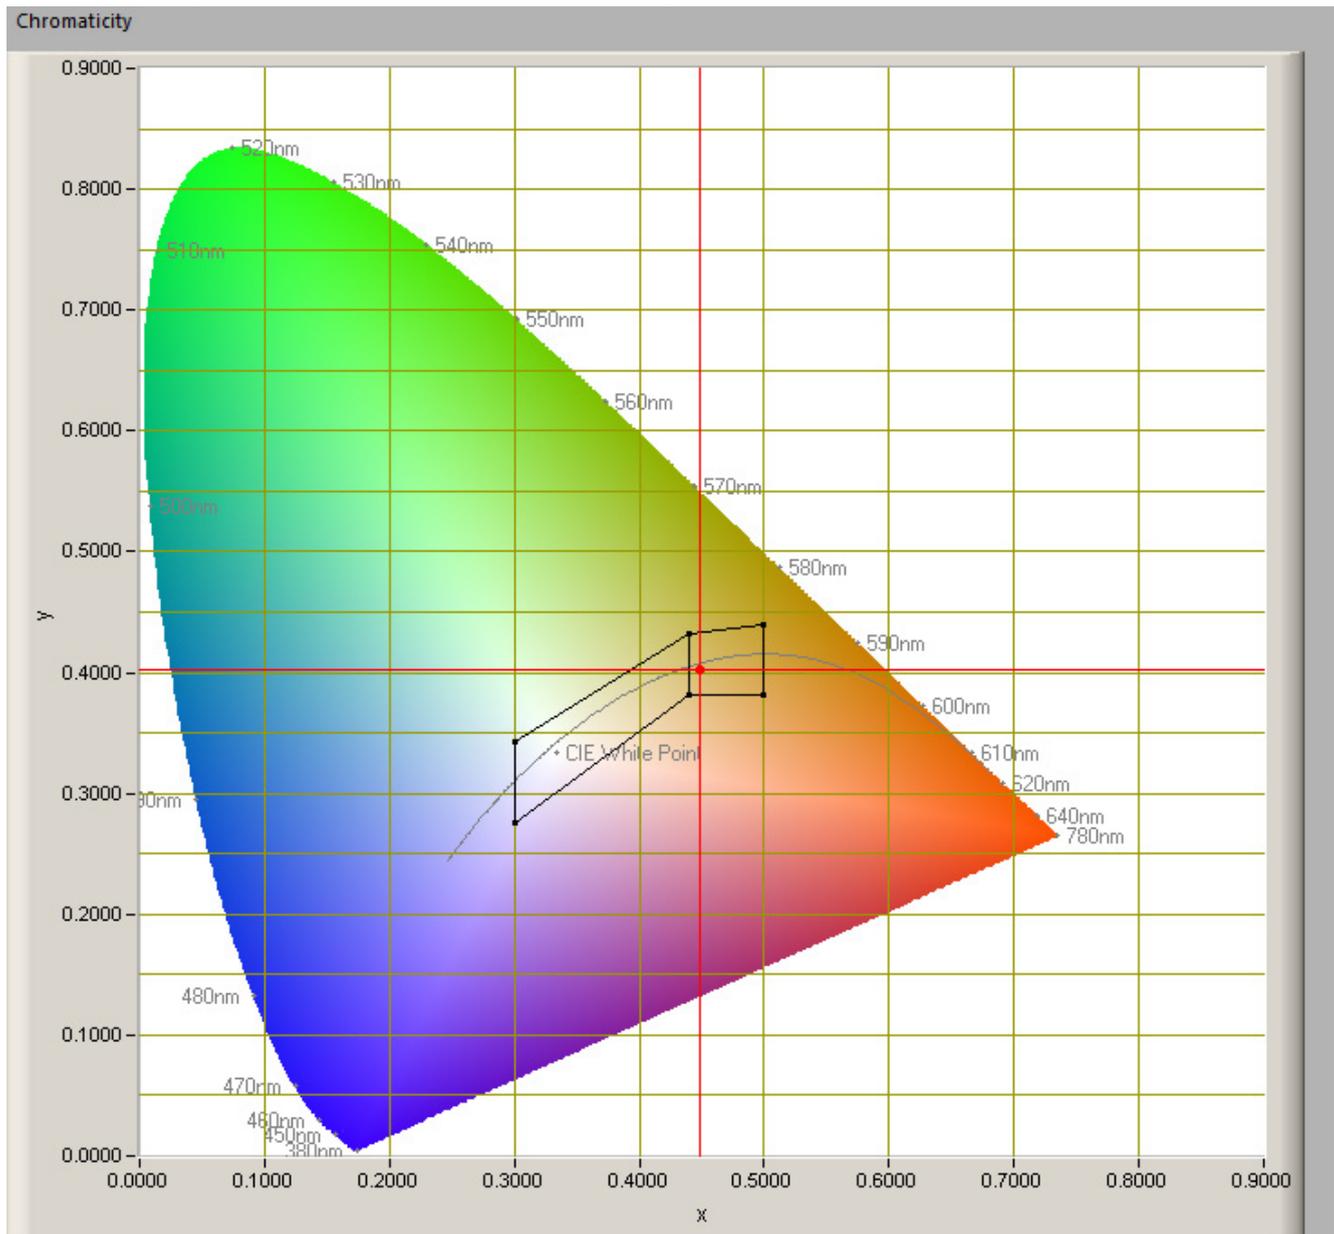

Farbdiagramm und Farbe des Lichtes dieser Lampe.

Die Lichtfarbe dieser Lampe liegt innerhalb des Gebiets der Klasse B für Signallampen.

Die Farbkoordinaten sind  $x=0.4016$  und  $y=0.4487$ .

# Casablanca


www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Farbwiedergabeindex Ra (engl. Color Rendering Index, CRI Ra)

Hier das Bild zum Farbwiedergabe Index.

Die abgekürzte Schreibweise für den Farbwiedergabeindex ist Ra. Hierbei steht das Index-a für allgemeiner Farbwiedergabeindex, der nur die Werte der ersten acht Testfarben nach DIN einbezieht.

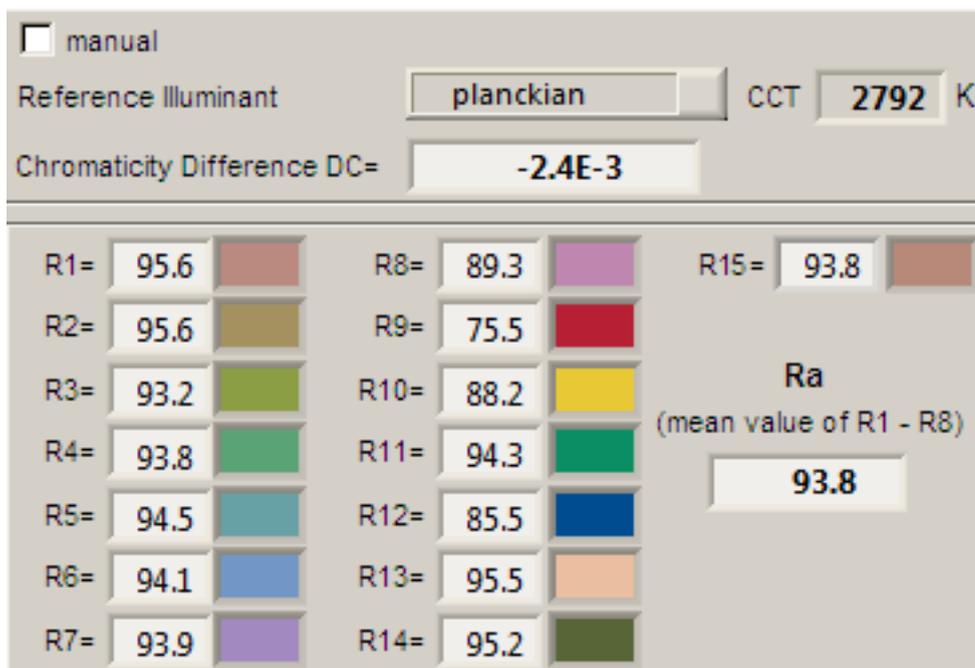

Die Parameter zum Farbwiedergabe Index des Lichtes dieser Lampe.

Der CRI\_Ra 94 dieser Lampe gibt an, wie gut im Licht dieser Lampe 8 Referenzfarben wiedergegeben werden, im Vergleich zu einer Referenzlichtquelle. Für Farbtemperaturen unter 5000 K ist das ein Schwarzer Strahler, für Farbtemperaturen über 5000 K ist Sonnenlicht im freien die Referenzlichtquelle.

Der CRI\_Ra 94 ist viel grösser als der empfohlene Minimalwert 80 für naturgetreue Farbwiedergabe im Alltag.

Der Farbunterschied ("chromaticity difference") ist -0.0024, was beschreibt, wie weit die Lichtfarbe dieser Lampe vom Pfad des Schwarzen Strahlers (Black Body Kurve) entfernt liegt.

Abschnitt 5.3 der CIE 13.3-1995 listet einen Wert von 5.4E-3, aber ohne weitere Erklärung. Die Gebiete im Farbdigramm geben eine gewisse Referenz.


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de


Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Farbqualitätsskala

Die Farbqualitätsskala (englisch Color quality scale, CQS, besser als die CRI\_Ra) bezeichnet ein quantitatives Verfahren zur Bestimmung der Farbwiedergabe einer Lichtquelle.

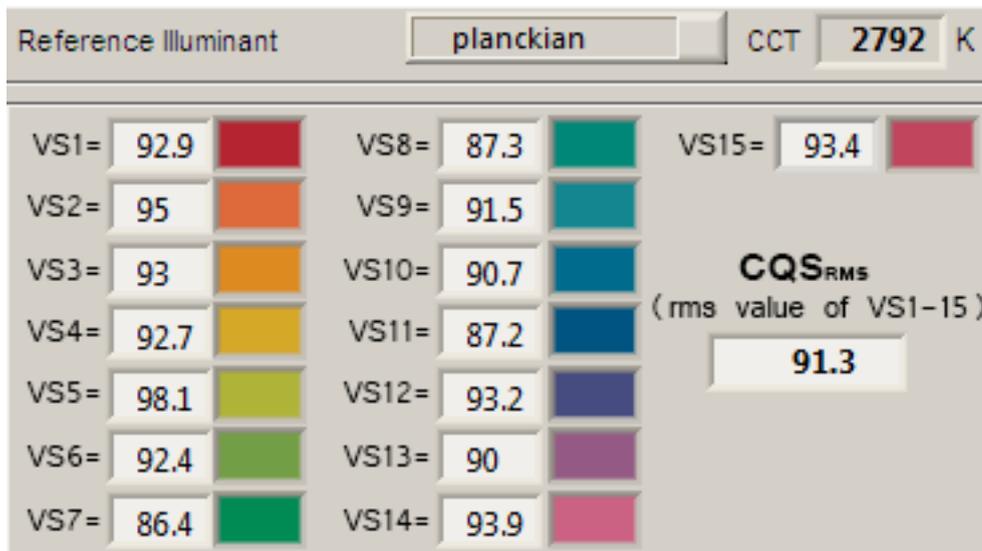

Farbqualitätsskala-Werte vom Licht dieser Leuchte.

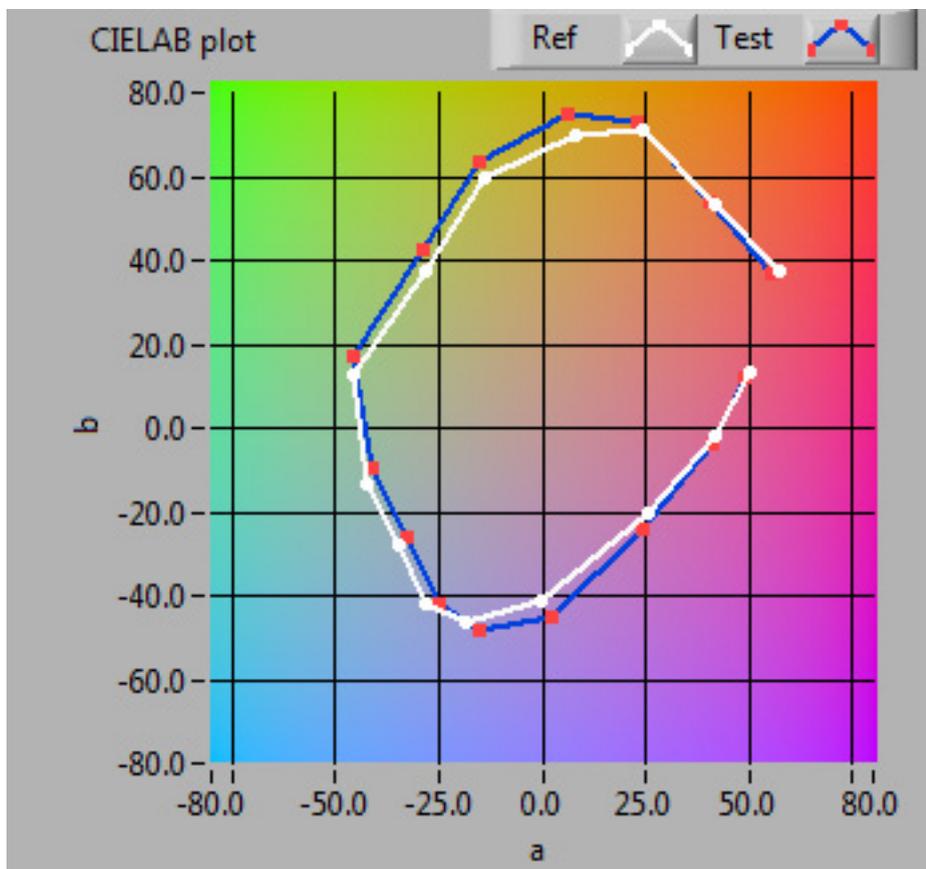

# Casablanca


www.ideen-fuer-licht.de

## Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

Farbqualitätsskala-Werte vom Licht dieser Leuchte im Vergleich zu einer Referenzleuchte mit der gleichen Farbtemperatur.

### Spannungsabhängigkeit

Für die Lampe wurde gemessen, wie stark die Parameter Beleuchtungsstärke  $E_v$  (in Lux, lx) und der netto Verbrauch an elektrischer Leistung  $P$  (in Watt, W) in Abhängigkeit von der Betriebsspannung schwanken. Aus dem Quotienten von  $E_v$  durch  $P$  wurde der Wirkungsgrad abgeschätzt.

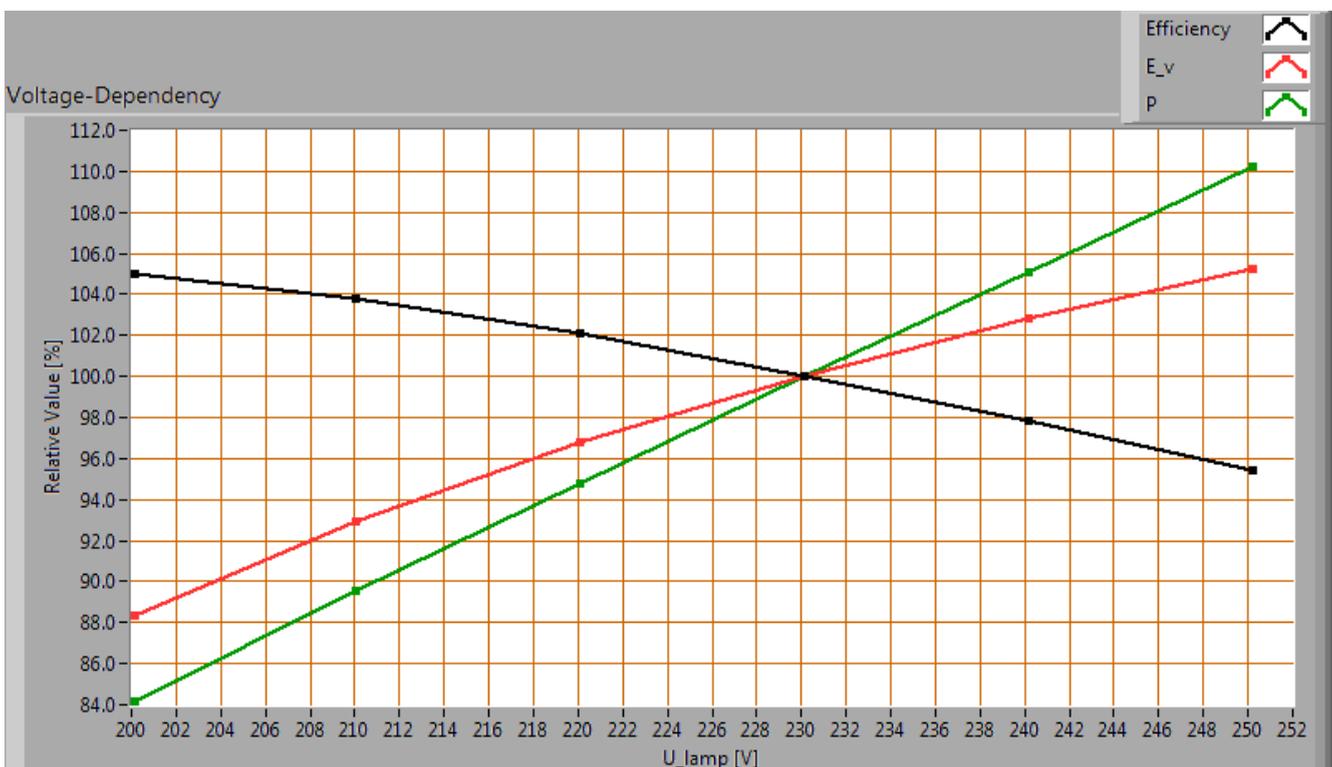

Abhängigkeit von Lampenparametern von der eingestellten Lampenspannung.

Es gibt eine konstante Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke wenn die Versorgungsspannung variiert zwischen 200 - 250 V AC.

Es gibt eine konstante Abhängigkeit von der Leistung wenn die Versorgungsspannung variiert zwischen 200 - 250 V AC.

Bei einem Sprung der Versorgungsspannung um + oder - 5 V AC ändert sich die Beleuchtungsstärke um maximal 1.6 Prozent. Diese Änderung lässt sich bei plötzlichen Schwankungen nicht wahrnehmen.


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Aufwärmeeffekte


Für die Lampe wurde gemessen, wie stark die Parameter Beleuchtungsstärke  $E_v$  (in Lux, lx) und der netto Verbrauch an elektrischer Leistung  $P$  (in Watt, W) in Abhängigkeit von der Aufwärmung, nach anschalten einer kalten Lampe, schwanken. Aus dem Quotienten von  $E_v$  durch  $P$  wurde der Wirkungsgrad abgeschätzt.

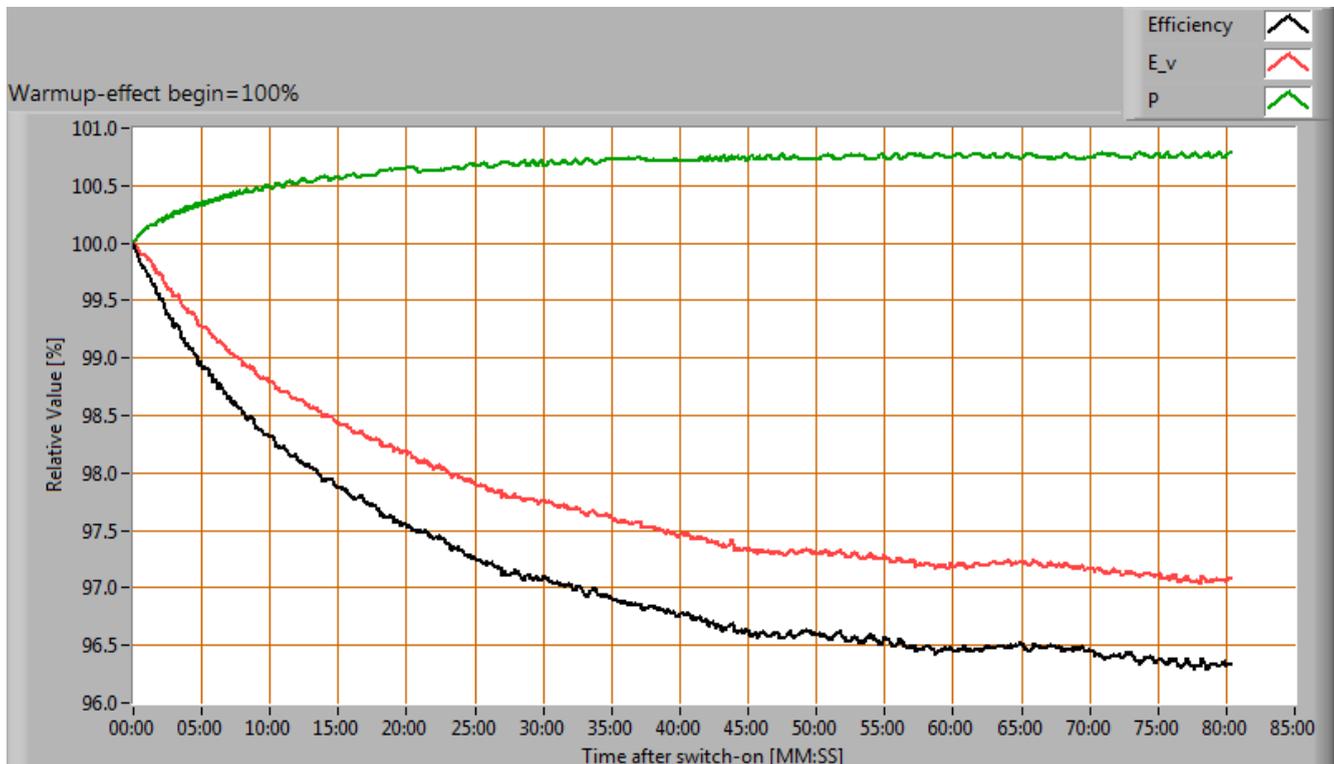

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

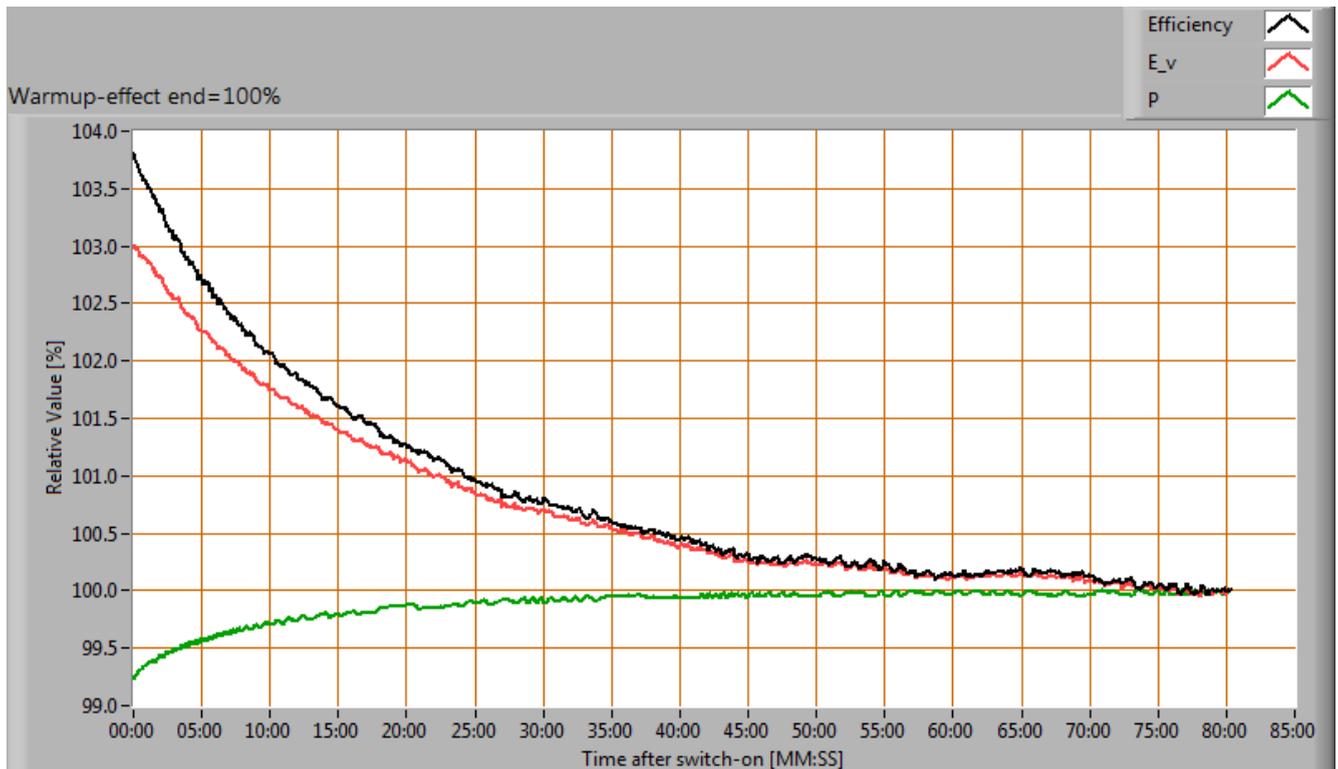

Aufwärmen der Lampe, Messungen am Anfang (erste Grafik) bzw Ende (zweite Grafik) der Aufwärmzeit als 100 % Referenzwert angenommen.

Während des Aufwärmens ändert sich die Beleuchtungsstärke nicht signifikant (weniger als 5 %).

Während des Aufwärmens ändert sich die Leistungsaufnahme nicht signifikant (weniger als 5 %).

Die Veränderung in der Wirksamkeit (hier nur eine Indikation weil sie berechnet ist durch eine Teilung zwischen Beleuchtungsstärke und Leistung) während der Aufwärmphase ist -3 %. Ein sehr hoher negativer Wert zeigt eine signifikante Abnahme zum Beispiel aufgrund von Aufheizen der Lampe (Abnahme der Lebensdauer).


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Flackern

Schnelle Lichtstärkeschwankungen der Lampe wurden auch untersucht.

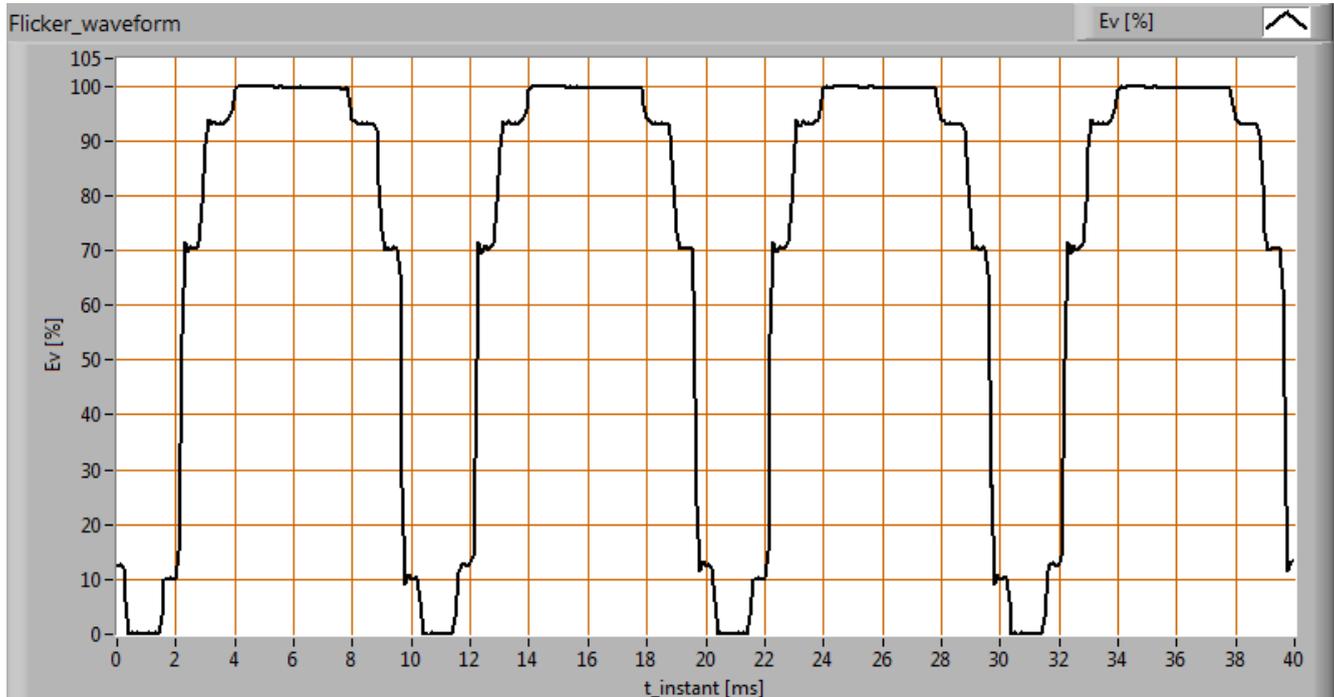

Die Tiefe der Beleuchtungsstärkeschwankungen im Licht dieser Lampe.

Parameter	Wert	Einheit
Flackerfrequenz	100.0	Hz
Flackern (Lichtstärke Schwankungs Index)	100	%

Der Lichtstärke Schwankungs Index wird in Prozent relativ zum Durchschnitt von  $E_v$  angegeben:  $(\max_{E_v} - \min_{E_v}) / (\max_{E_v} + \min_{E_v})$ .

# Casablanca


www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Dimmbarkeit

Die Lampe wurde für diesen Test getestet mit den folgenden Dimmern: mit dem Busch Jaeger 6523 U, Lumeo Domus LR, Low Cost LR , Berker RC Dimmer.

**Der Busch Jaeger 6523 U.**

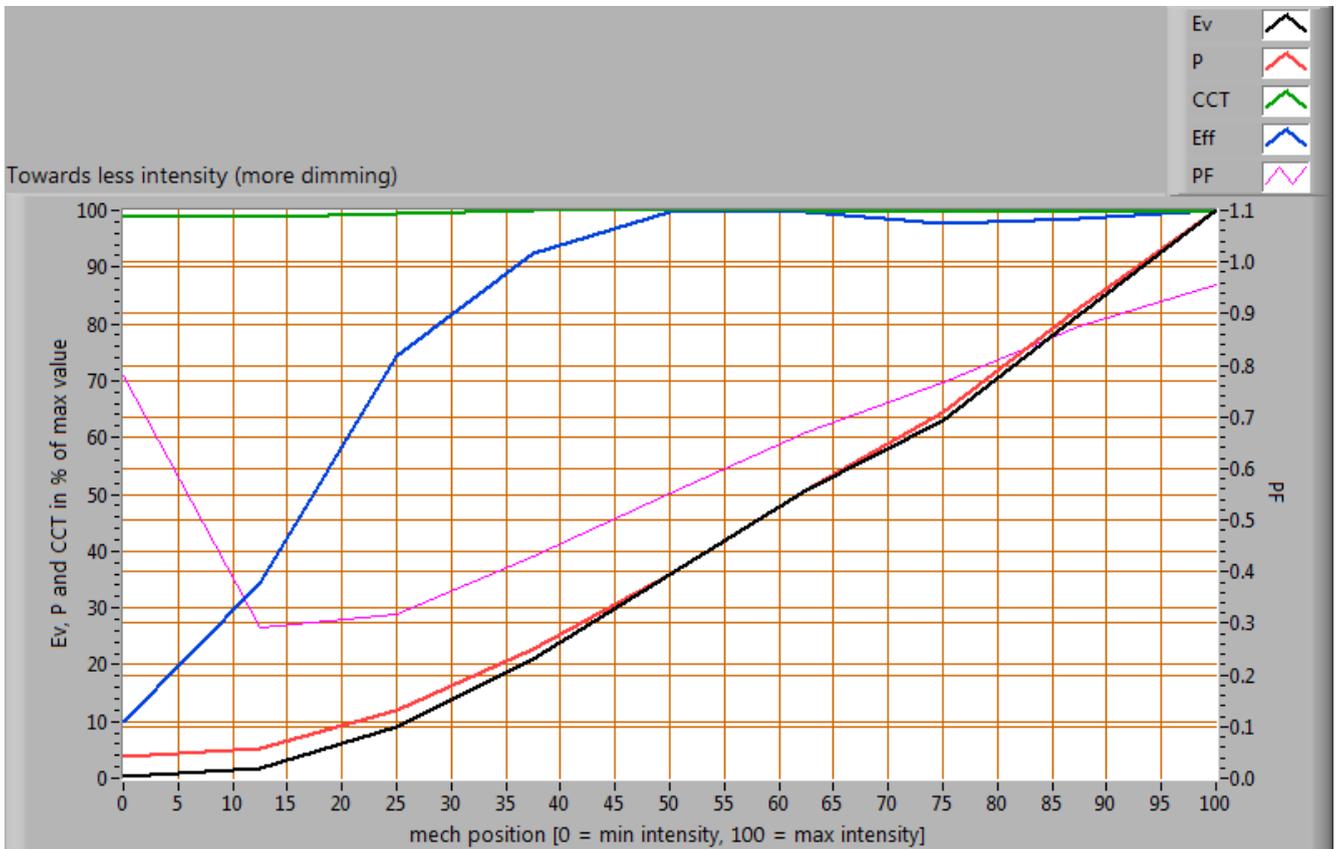

*Dimmen mit dem Busch Jaeger 6523 U.*

Der Unterschied zwischen direktem Anschluss an die Spannung und Anschluss über den Dimmer auf voller Helligkeit ändern sich (negativ = Zunahme durch Einbau des Dimmers) die Werte:

- Beleuchtungsstärke: 12 %;
- aufgenommene elektrische Leistung: 11 %.

Die Helligkeit lässt sich im gesamten Einstellbereich 0.0 - 100.0 % der Dimmerskala regeln, dabei bewegt sich die Beleuchtungsstärke zwischen 0 und 100 % wobei 100 % die maximal mit Dimmer erreichbare Helligkeit ist.

Dimmen hat kaum einen messbaren Effekt auf die Farbtemperatur.


Der Restverbrauch bei minimalem Dimmerstand sind 0.5 Watt.

**Der Lumeo Domus LR.**

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

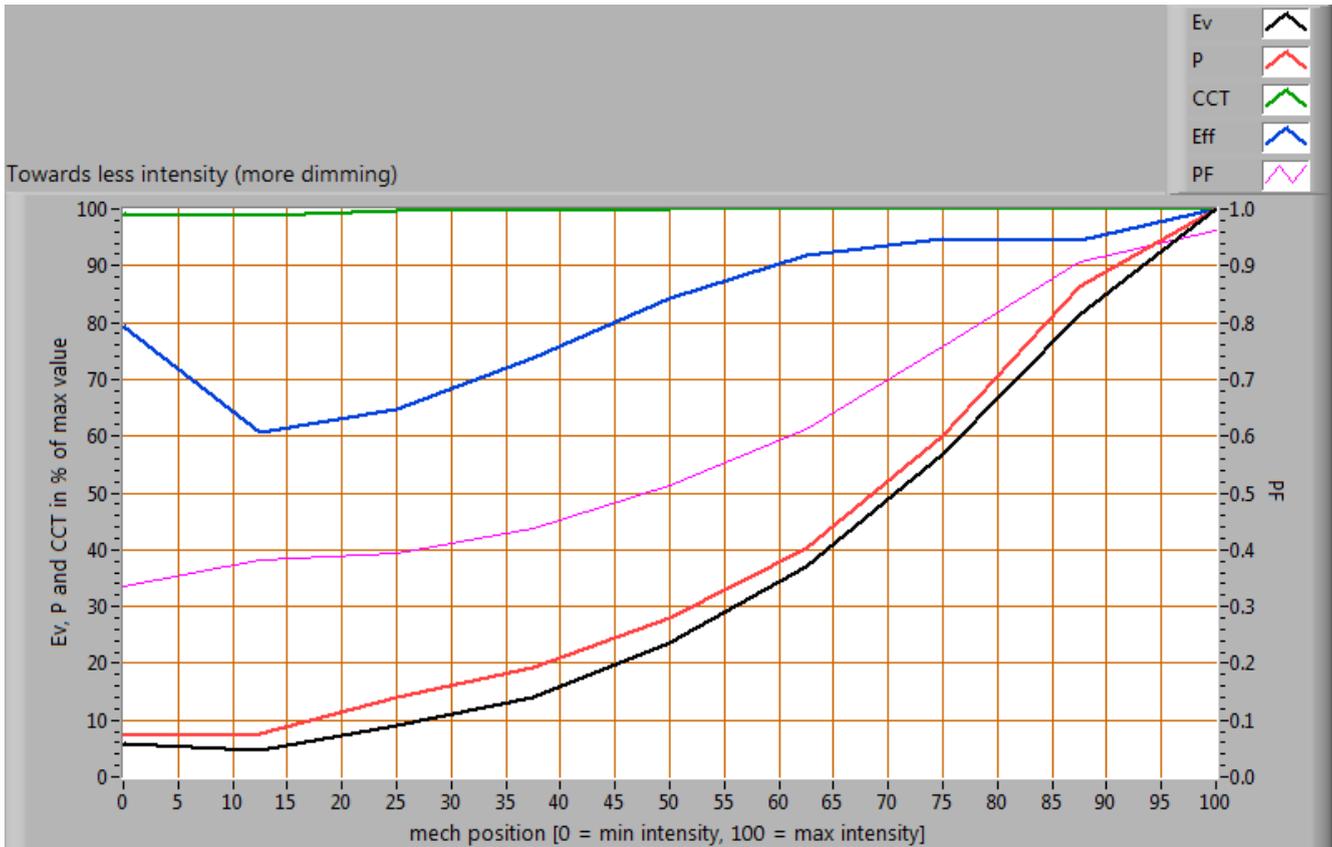

## Dimmen mit dem Lumeo Domus LR.

Der Unterschied zwischen direktem Anschluss an die Spannung und Anschluss über den Dimmer auf voller Helligkeit ändern sich (negativ = Zunahme durch Einbau des Dimmers) die Werte:

- Beleuchtungsstärke: 14 %;
- aufgenommene elektrische Leistung: 11 %.

Die Helligkeit lässt sich im gesamten Einstellbereich 12.5 - 100.0 % der Dimmerskala regeln, dabei bewegt sich die Beleuchtungsstärke zwischen 5 und 100 % wobei 100 % die maximal mit Dimmer erreichbare Helligkeit ist.

Dimmen hat kaum einen messbaren Effekt auf die Farbtemperatur.


Der Restverbrauch bei minimalem Dimmerstand sind 0.9 Watt.

## Der Low Cost LR .

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

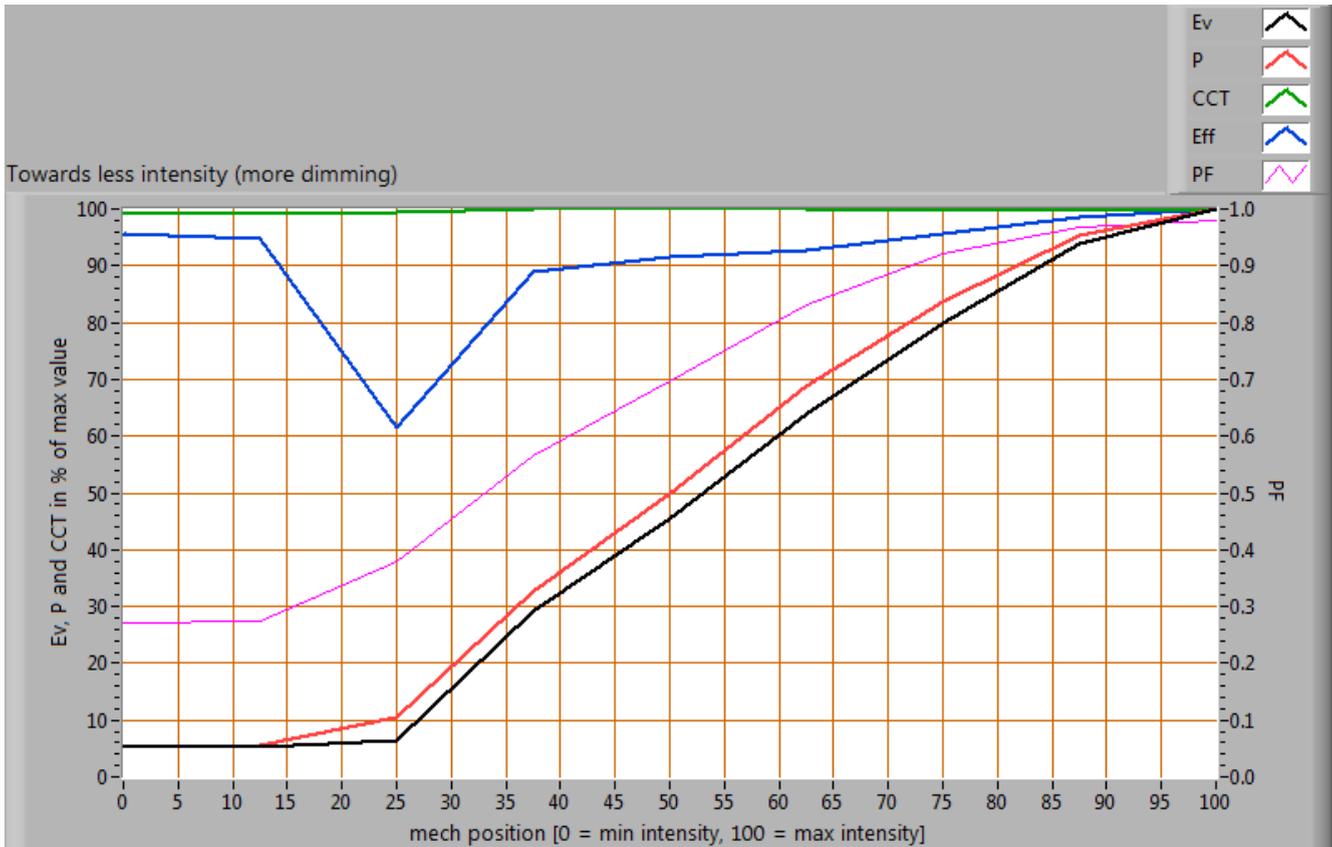

Dimmen mit dem Low Cost LR .

Der Unterschied zwischen direktem Anschluss an die Spannung und Anschluss über den Dimmer auf voller Helligkeit ändern sich (negativ = Zunahme durch Einbau des Dimmers) die Werte:

- Beleuchtungsstärke: 6 %;
- aufgenommene elektrische Leistung: 4 %.

Die Helligkeit lässt sich im gesamten Einstellbereich 0.0 - 100.0 % der Dimmerskala regeln, dabei bewegt sich die Beleuchtungsstärke zwischen 5 und 100 % wobei 100 % die maximal mit Dimmer erreichbare Helligkeit ist.

Dimmen hat kaum einen messbaren Effekt auf die Farbtemperatur.


Der Restverbrauch bei minimalem Dimmerstand sind 0.7 Watt.

**Der Berker RC.**

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

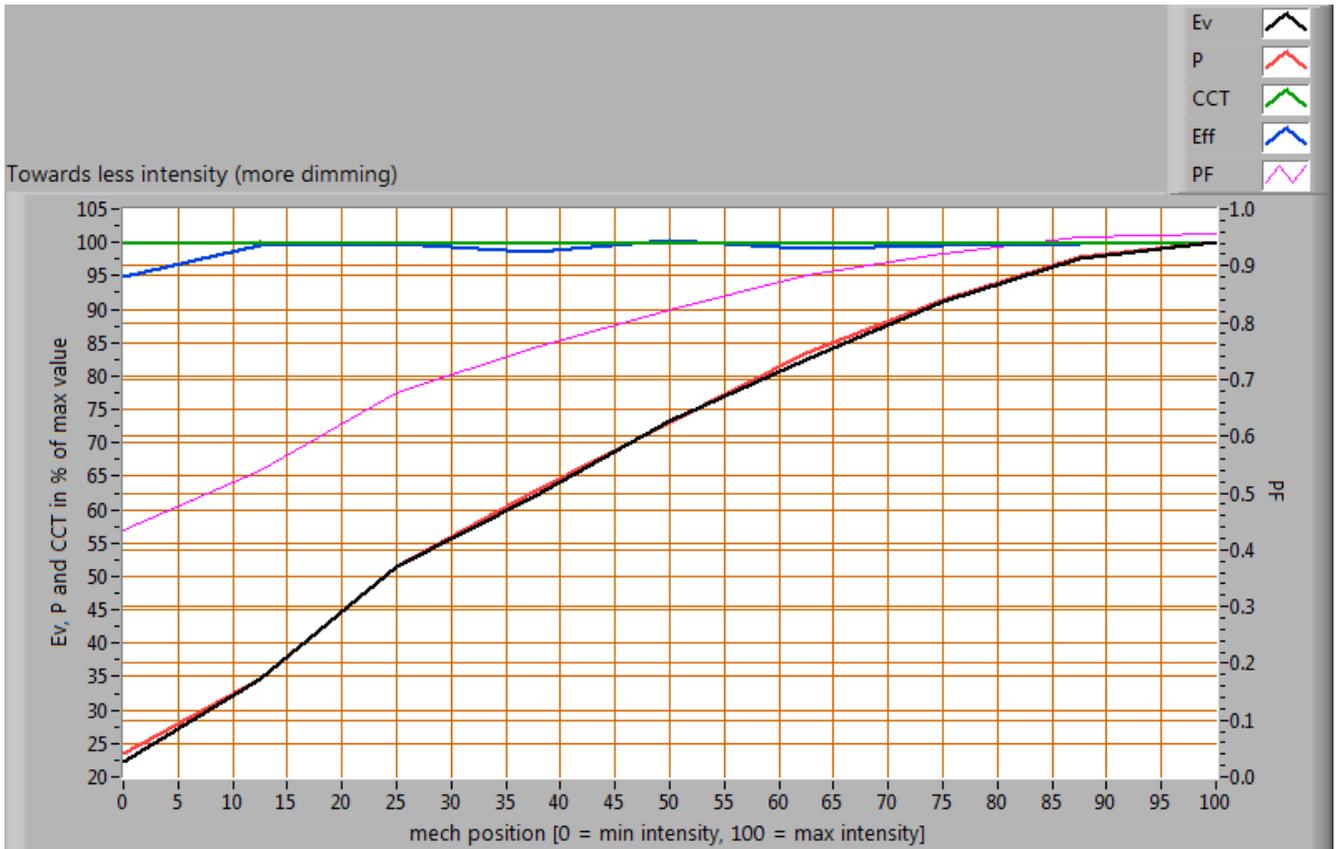

*Dimmen mit dem Berker RC.*

Der Unterschied zwischen direktem Anschluss an die Spannung und Anschluss über den Dimmer auf voller Helligkeit ändern sich (negativ = Zunahme durch Einbau des Dimmers) die Werte:

- Beleuchtungsstärke: 8 %;
- aufgenommene elektrische Leistung: 8 %.

Die Helligkeit lässt sich im gesamten Einstellbereich 0.0 - 100.0 % der Dimmerskala regeln, dabei bewegt sich die Beleuchtungsstärke zwischen 22 und 100 % wobei 100 % die maximal mit Dimmer erreichbare Helligkeit ist.

Dimmen hat keinen messbaren Effekt auf die Farbtemperatur.

Der Restverbrauch bei minimalem Dimmerstand sind 3.0 Watt.

# Casablanca

WWW.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Biologisch effect

Die biologische Wirkung zeigt das Ausmaß der Auswirkungen die das Licht dieser Lampe auf der Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen haben kann (sowie Unterdrückung der Melatonin-Produktion).

Die wichtigsten Parameter (nach vornorm DIN V 5031-100:2009-06):

Biologische Wirkungsfaktor	0.351
k_biol trans (25 Jahre)	1.000
k_biol trans (50 Jahre)	0.765
k_biol trans (75 Jahre)	0.511
k_Pupille(25 Jahre)	1.000
k_Pupille(50 Jahre)	0.740
k_Pupille(75 Jahre)	0.519


# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

## Blaues Licht Gefahr

Die Höhe des blauen Lichtes und der Schaden, den sie auf der Netzhaut verursachen kann wurde ermittelt. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert werden.

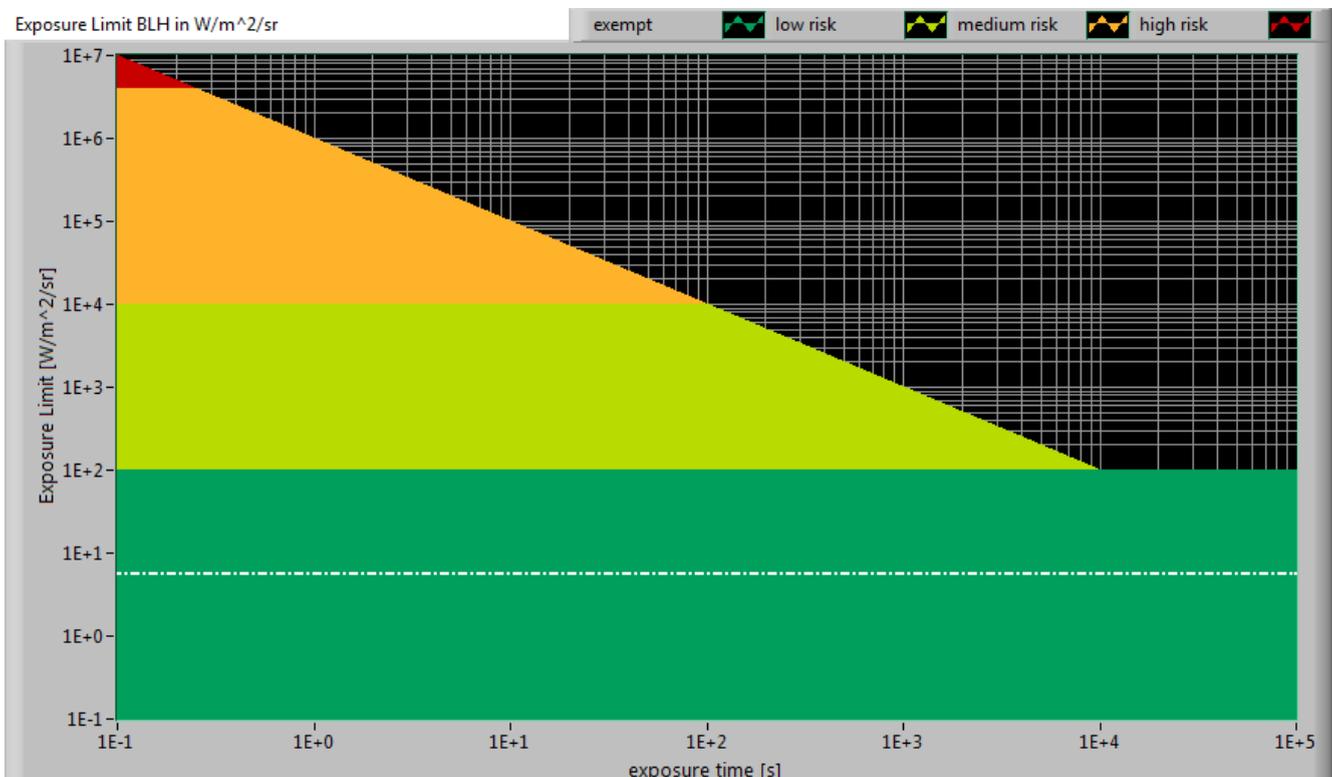

Das Niveau des blauen Lichtes dieser Lampe, und die Zusammenhang mit dem Grenzwert und die unterschiedliche Einstufung Bereichen.

L_lum0 [mm]	30	Abmessung des hellsten Teiles der Lampe auf C0-C180 Richtung.
L_lum90 [mm]	444	Abmessung des hellsten Teiles der Lampe auf C90-C270 Richtung.
SSD_500lx [mm]	663	Berechnete Entfernung, wo $E_v = 500$ lux. Diese Berechnung ist gültig, wenn sie im Fernfeld der Lampe ist. Hinweis: Wenn dieser Wert 200 mm, wird der Abstand von 200 mm genommen als auf der Norm IEC 62471:2006 vorgeschlagen.
Start der Fernfeld [mm]	2225	Minimaler Abstand, bei dem die Lampe als Punktquelle zu sehen ist. In diesem Bereich der $E_v$ ist linear abhängig von $(1/Abstand)^2$ .

# Casablanca

WWW.ideen-fuer-licht.de

## Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

300-350 nm Werte mit 0s gefüllt	ja	Wenn OliNo mit einem Spektrometer SpB1211 ohne UV-Option gemessen hat dann fehlen die Bestrahlungsstärkedaten von 300-349 nm . Für Lampen, die keine Energie Inhalte haben in der Nähe von 350 nm können wir die Werte 300-349 auf Null setzen.
alpha_C0-C180 [rad]	0.045	(Scheinbare) Quellwinkel in der C0-C180 Richtung.
alpha_C90-C270 [rad]	0.669	(Scheinbare) Quellwinkel in der C90-C270 Richtung.
alpha_AVG [rad]	0.073	Die durchschnittliche (scheinbaren) Quellwinkel. Wenn der durchschnittliche Winkel $\geq 0,011$ rad dann dem Grenzwert ist mit Ausstrahlung Lb berechnet. Ansonsten mit Bestrahlungsstärke Eb.
Belichtungswert [W/m <sup>2</sup> /sr]	5.56E+0	Blaues Lichtgefahr-Wert für diese Lampe, gemessen direkt unter der Lampe. Die Berechnung ist bezogen auf Lb. Weil der Abstand bei 500 lux im Nahfeld liegt ist diese Belichtungswert zu pessimistisch und in der Praxis geringer.
Blaues Licht Gefahr Gruppe	0	0=freigestellt, 1=niedrig, 2 = mäßig, 3=hohes Risiko.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Lampenmessprotokoll - 28. Februar 2015

Extra



Weitere Fotos.

## Disclaimer

Die Information in diesem OliNo Messprotokoll wurde sehr sorgfältig zusammengestellt. Trotzdem kann es vorkommen, dass Messprotokolle vereinzelt fehlerhafte Daten einhalten. OliNo übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben aus diesem Messprotokoll und haftet nicht für Schäden die durch die Anwendung dieser Angaben entstehen.

Aus den Daten in diesem OliNo Messprotokoll können keine Rechten entlehnt werden. Es wurde versucht, sorgfältig mit allen Boldrechten in diesem Artikel / Werk / Messprotokoll omzugehen. Dazu wurden wo nötig die jeweiligen Rechteinhaber kontaktiert. Sollten dennoch Zweifel über Boldrechte bestehen, wird darum gebeten, mit OliNo Kontakt aufzunehmen, damit eventuelle Probleme gelöst werden können.

## Lizenz

Diesen Messprotokoll wurde mit grösster Sorgfalt zusammengestellt und enthält Messwerte aus unabhängigen professionelle Messungen durch OliNo. Es ist erlaubt, diese Messprotokoll in originaler, unveränderter Form zugänglich zu machen, zu vervielfältigen und es im Internet oder über andere digitale Medien zu verbreiten.

Um die Zuverlässigkeit dieses Messprotokolles zu garantieren, ist es strengstens verboten, das Messprotokoll zu verändern, oder in veränderter Form erneut zu veröffentlichen.